

▶ 用途及适用范围

RDM10系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),主要用于交流50Hz,额定电流从16A至630A,额定绝缘电压至500V,额定工作电压400V及以下的配电网中,用来分配电能及作为线路及电气设备的过载、短路和欠电压保护。在正常情况下,断路器也可作为线路的不频繁转换之用,额定电流在400A及以下的断路器亦可作为保护电动机和电动机的不频繁启动之用。
本产品按GB 14048.2及相关标准设计、制造和检验。



▶ 型号和分类

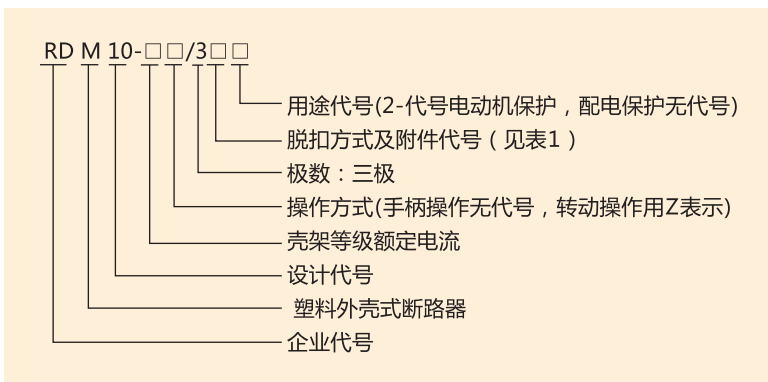


表1

附件名称	不装附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器	
过电流脱扣器型式	瞬时	200	208	210	220	230	240	260	270
	复式	300	308	310	320	330	340	360	370

2.2 分类

- 2.2.1 按断路器操作方式为: 手柄直接操作: 转动手柄操作(Z)。
- 2.2.2 按断路器过电流脱扣方式分: 瞬时脱扣(200); 复式脱扣(300)。

▶ 正常工作条件和安装条件

3.1 周围空气温度

- a) 周围空气温度不超过+40°C, 且其24h内的平均温度值不超过+35°C。
- b) 周围空气温度的下限为-5°C。

注: ①周围空气温度上限超过+40°C或下限低于-5°C的工作条件, 用户应与制造厂协商。

3.2 海拔: 安装地点的海拔不超过2 000m。

3.3 大气条件

最高温度为+40°C时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如+20°C时达90%。对由于温度变化偶尔产生在产品上的凝露应采取特殊的措施;

2.4 污染等级: 污染等级3, 装于断路器内附件污染等级为2。

2.5 安装类别: 断路器的主电路应为安装类别Ⅲ, 辅助电路和控制电路应为安装类别Ⅱ。

2.6 安装条件: 断路器一般应垂直安装。



▶ 基本参数

4.1 主电路的额定值

主电路的额定值见表2

表2

壳架等级 Inm A	结构段 A	断路器额定电流 In A	额定工作 电压 V	额定短路分断能力		飞弧距离mm
				Ics kA	Icu kA	
100	100	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	400	7.5	15	≤100
160	100	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	400	7.5	15	≤100
	160	125, 160				
400	250	100, 125, 160, 180, 200, 250	400	12.5	25	≤100
	400	315, 350, 400				
630	630	315, 350, 400, 500, 630	400	15	30	≤100

4.2 控制电路

分励脱扣器及电动机构的额定控制电源电压 (Us) 和欠电压脱扣器的额定工作电压 (Ue) 见表3

表3

类别		额定工作电压V	
		AC 50Hz	DC
脱扣器	分励脱扣器	Us	220、380
	欠电压脱扣器	Ue	220、380

4.3 辅助电路

辅助电路用的辅助触头和报警触头,其结构在电气上是不可分的。

4.3.1 辅助触头和报警触头额定值见表4

表4

约定发热电流Ith A	额定绝缘电压Ui V	额定工作电流Ie A		适用壳架等级Inm A
		AC400	DC220	
1	380	0.3	0.15	作报警触头用
3	380	0.4	0.15	160
6	380	3	0.2	400、630

4.3.2 辅助触头和报警的非正常接通与分断能力见表5

表5

使用类别	接通			分断			操作频率与循环次数		
	I/Ie	U/Ue	cos φ 或T _{0.95}	I/Ie	U/Ue	cos φ 或T _{0.95}	循环 次数	操作频率次/分	通电时间 s
AC-15	1.0	1.1	0.3	1.0	1.1	0.3	10	2	≥0.05
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe			

注：T_{0.95}的上限≈6Pe≤300ms。DC-13的通电时间当T_{0.95}大于0.05s时至少为T_{0.95}。

4.3.3 辅助触头和报警触头与短路保护电器（SCPD）的协调配合。辅助触头和报警触头与熔断器串联（推荐选用RL6-25/6），在1.1倍额定工作电压，功率因数为0.5~0.7间的电感性试验电路里，能够承受熔断器熔断时间内通过预期短路电流为1 000 A的考核。

▶ 主要技术性能

5.1 材料

断路器外壳和转轴的绝缘件，具有不低于B级绝缘材料等级的要求，所有黑色金属件除摩擦部件及断面和双金属件均有防蚀层。

5.2 电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离见表6

表6

电路性质	辅助、控制电路	主电路、欠压脱扣器
安装类别	II	III
电气间隙	3	5.5
爬电距离	6.3	8

注：1. 爬电距离选取的绝缘材料组别为II，对应相比漏电起痕指数不小于400。

2. 电气间隙不包括触头开距。

5.3 操作机构

断路器具有自由脱扣机构，动作灵活。操作机构手柄和主电路带电部件有良好的绝缘，确保使用人员的操作安全。

5.4 操作条件

5.4.1 用分励脱扣器断开

当电源电压等于额定控制电源电压值 U_s 的（70~110%）之间任一电压时，则在断路器的所有操作条件下分励脱扣器导致断路器脱扣。

5.4.2 用欠电压脱扣器断开

当电源电压下降（甚至缓慢下降）到额定工作电压的70%至35%范围内，欠电压脱扣器动作使断路器断开；在电源电压小于及等于欠电压脱扣器额定工作电压的35%时，欠电压脱扣器能防止断路器闭合；电源电压等于或大于欠电压脱扣器额定工作电压的85%时，在热态条件下，能保证断路器可靠闭合。

5.4.3 过电流脱扣器在过载情况下（反时限动作）断开

a) 配电保护用断路器

配电保护用断路器在基准周围空气温度 $+30^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 下，各极同时通电时无温度补偿的反时限断开特性见表7。

b) 电动机保护用断路器

电动机保护用断路器在周围空温度为 $+40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时，各极同时通电时，无温度补偿的反时限断开特性见表8。

表7

试验电流名称	整定电流倍数	约定时间		起始状态
		$I_n \leq 63\text{A}$	$I_n > 63\text{A}$	
约定不脱扣电流	1.05	$\geq 1\text{h}$	$\geq 2\text{h}$	冷态
约定脱扣电流	1.30	$< 1\text{h}$	$< 2\text{h}$	热态

表8

试验电流名称	整定电流倍数	约定时间		起始状态
		$I_n \leq 100A$	$100A < I_n \leq 400A$	
约定不脱扣电流	1.0	$\geq 2h$		冷态
约定脱扣电流	1.2	$< 2h$		热态
	1.5	$\leq 2min$	$\leq 4min$	热态
	7.2	$2s < T \leq 10s$	$4s < T \leq 10s$	冷态

c) 作电动机保护用时三极过载脱扣器在二极通电时的断开特性，对于三极过载脱扣器，在周围空气温度 $+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ ，从冷态开始三极通以1倍整定电流，在2h内不应脱扣。紧接着当两极的电流增加到1.25倍整定电流，且第三极不通电时应在2h内脱扣。

5.4.4 过电流脱扣器在短路情况下断开见表9

5.5 操作性能

5.5.1 断路器操作性能用循环操作次数表示，应能满足表10和表11规定。

表9

产品型号	短路保护整定电流值(配电用)	短路保护整定电流值(保护电动机用)	准确度
RDM10-100	10 I_n	12 I_n	$\pm 20\%$
RDM10-160	10 I_n	12 I_n	$\pm 20\%$
RDM10-400	5 I_n 和10 I_n	12 I_n	$\pm 20\%$
RDM10-630	5 I_n 和10 I_n	12 I_n	$\pm 20\%$

注：短路保护整定电流值5 I_n 或12 I_n 的断路器为特殊定制产品。

表10

壳架等级InmA	每小时操作循环次数	操作循环次数		
		通电	不通电	总次数
100	120	1500	8500	10000
160	120	1000	7000	8000
400、630	60	1000	4000	5000

注：每个通电操作循环期间，断路器保持接通最长时间为2s。

表11

使用类别	额定工作电压Ue V	接通条件			分断条件		
		I/Ie	U/Ue	cos ϕ	I/Ie	U/Ue	cos ϕ
A	400	1	1	0.8	1	1	0.8
AC-3		6	1	0.35	1	0.17	0.35

▶ 外形尺寸和安装尺寸

断路器的外形尺寸和安装尺寸见图1和表12

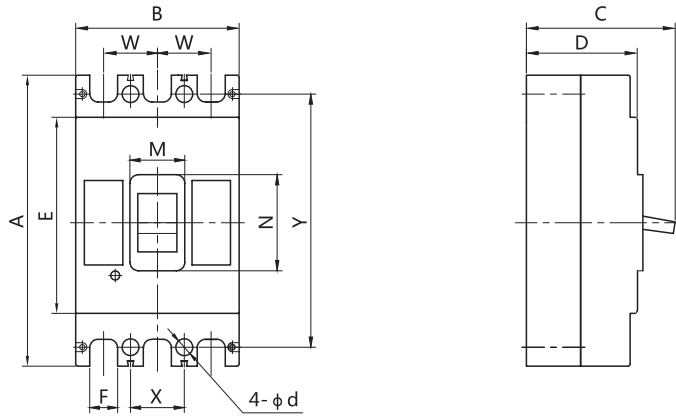


图1

表12

产品型号	板前接线外形尺寸mm										安装尺寸mm		
	A	B	C	D	E	F	W	M	N	X	Y	φd	
RDM10-100	153	108	105	86	100	16	35	29	64	35	135	φ5	
RDM10-160	153	108	105	88	74	16	35	34	51	35	135	φ5	
RDM10-400 (100A~250A)	276	155	140	103	200	30	51	58	78	51	240	φ7	
RDM10-400 (315A~400A)	276	155	143	113.5	220	30	51	60	85	51	240	φ7	
RDM10-630	395	210	150	106	280	38	70	75	84	70	362	φ7	

▶ 订货须知

以下各项在订货时务请填写清楚

- 7.1 断路器型号；
- 7.2 脱扣器额定电流值；
- 7.3 短路保护电流整定值（订货时如不注明，一律按10In供货）；
- 7.4 脱扣方式及附件代号（见表1）：订货时如不注明，一律按不装附件（即3300）供货；当订购带分励脱扣器或欠压脱扣器的断路器时必须注明额定控制电源电压值（见表3）；
- 注：对选用RDM10-100产品带附件时建议选用RDM10-160产品相应电流规格和附件进行替代。
- 7.5 订货数量；
- 7.6 如用户对断路器有特殊要求时必须经我公司技术部门同意后
可签订合同；
- 7.7 填写举例：RDM10-630/3310 500A带分励脱扣器、交流220V、100台。