

HSW1

智能型万能式低压断路器

INTELLIGENCE TYPE CONVENTIONAL LOW-VOLTAGE CIRCUIT-BREAKER



1、用途及使用范围


HSW1系列智能型万能式低压断路器(以下简称断路器),适用于交流50(60)Hz,额定电压2000壳架至1000V,其余壳架至690V,额定电流6300A及以下的配网络中,用于分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。630A及以下还可用作电动机保护用。断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口,可进行四遥,以满足控制中心和自动化系统的要求。

该断路器具有隔离功能,标示为: 。

断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC60947-2《低压开关设备和控制设备断路器》等标准。

2、型号含义及分类

2.1 型号及含义

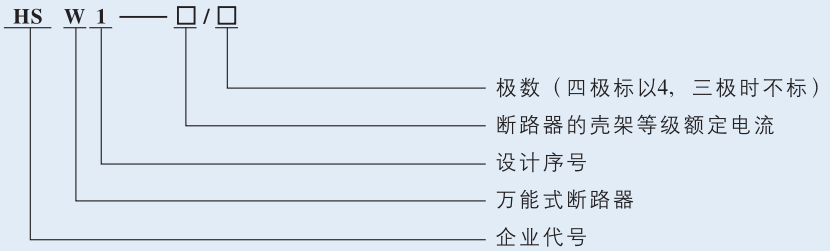

2.2 分类

2.2.1 按安装方式分

- a. 固定式
- b. 抽屉式

2.2.2 按极数分: 三极、四极

2.2.3 按操作方式分

- a. 电动操作
- b. 手动操作(检修、维护用)

2.3 脱扣器种类

智能控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器、分励脱扣器。

2.4 智能控制器性能:

- a. 智能控制器分为: L型(经济型)、M型(普通智能型)、H型(通讯用);
- b. 具有过载长延时(反时限)、短延时(定时限)、瞬时功能。可由用户自行设定组成所需要的保护特性;
- c. 单相接地保护功能;
- d. 显示功能: 整定电流显示、动作电流显示、运行电流显示、各线电压显示(电压显示应在订货时提出);
- e. 报警功能: 过载预报警;
- f. 自检功能: 过热自检、微机自诊断;
- g. 试验功能: 试验控制器的动作特性。

3、正常工作条件和安装条件

3.1 周围空气温度

上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃, 24h平均值不超过+35℃;

注:上限值超过+40℃或下限值低于-10℃的工作条件, 用户应与本厂协商。

3.2 安装地点的海拔不超过2000m。

注：若安装地点海拔超过2000m，用户应与本厂协商。

3.3 大气条件

大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的平均最低温度为+25℃，因温度变化发生在产品表面上的凝露情况必须采取措施。超过规定用户应与本厂协商。

3.4 防护等级：IP30；污染等级：3

3.5 使用类别：B类

3.6 安装类别

额定工作电压690V及以下的断路器以及欠电压脱扣器，电源变压器初级线圈用于安装类别IV；辅助电路及控制电路安装类别为Ⅲ。

3.7 安装条件

断路器应按本说明书要求安装，断路器的垂直倾斜度不超过5度（矿用断路器的倾斜度不超过15度）。

4、技术数据与性能

4.1 断路器的额定电流见表1。

表1

壳架等级额定电流Inm A	额定电流In A
1000	200、400、630 、800、1000
1600	200、400、630 、800、1000、1250、1600
2000	630 、800、1000、1250、1600、2000
3200	2000、2500、2900、3200
4000	3200、3600、4000
6300	4000、5000、6300

4.2 断路器的额定短路分断能力及短时耐受电流见表2，断路器飞弧距离为“零”（即断路器外无飞弧）。

表2

壳架等级额定电流 Inm A		1000	1600	2000	3200	4000	6300
额定极限短路分断能力 Icu (kA) O－CO	400V	42	55	80	100	100	120
	690V	—	35	50	65	65	75
	1000V	—	—	36.5	—	—	—
额定短路接通能力 n×Icu (kA) / cosΦ	400V	88.2 / 0.25	121 / 0.2	176 / 0.2	220 / 0.2	220 / 0.2	264 / 0.2
	690V	—	73.5 / 0.25	105 / 0.25	143 / 0.2	143 / 0.2	165 / 0.2
	1000V	—	—	76.9 / 0.25	—	—	—
额定运行短路分断能力 Ics (kA) O－CO－CO	400V	30	42	65	65	100	100
	690V	—	35	40	65	65	65
	1000V	—	—	36.5	—	—	—
额定短时耐受电流Icw (kA)1s, 延时0.4s, O－CO	400V	30*	42	50	65	80	100
	690V	—	35	40	65	65	65
	1000V	—	—	36.5	—	—	—

注：1、表中分断能力上下进线相同。 *0.5s,延时0.25s
2、脉冲耐压12000V（海平面时，不同海拔按标准修正）。

4.3 断路器的最大损耗功率（环境温度+40℃）。

HSW1-1000 三极210VA 四极250VA

HSW1-1600 三极128VA 四极143VA

HSW1-2000 三极360VA 四极420VA

HSW1-4000 三极1200VA 四极1220VA

HSW1-3200 三极870VA 四极1020VA

HSW1-6300 三极1250VA 四极1350VA

断路器在不同环境温度下额定持续电流变动见表3

表3

In(A) 环境温度℃	1000 / 200	1000 / 400	1000 / 630	1000 / 800	1000 / 1000	1600 / 200	1600 / 400	1600 / 630	1600 / 800	1600 / 1000	1600 / 1250	1600 / 1600	2000 / 630	2000 / 800
+ 40	200	400	630	800	1000	200	400	630	800	1000	1250	1600	630	800
+ 50	180	370	580	700	900	192	384	605	768	960	1200	1536	630	800
+ 60	160	340	520	630	800	174	348	548	696	870	1088	1392	630	800

In(A) 环境温度℃	2000 / 1000	2000 / 1250	2000 / 1600	2000 / 2000	3200 / 2000	2500	2900	3200 / 3200	4000 / 3200	3600	4000 / 4000	6300 / 4000	5000	6300
+ 40	1000	1250	1600	2000	2000	2500	2900	3200	3200	3600	4000	4000	5000	6300
+ 50	1000	1250	1550	1900	2000	2300	2600	2900	3000	3200	3600	3800	4500	5300
+ 60	1000	1250	1550	1800	2000	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3500	4000	4800

注：以上数据仅作为指导、参考用。

4.4 智能型控制器过电流保护特性和功能

4.4.1 控制器过电流保护特性

4.4.1.1 控制器的整定值Ir(I / In)及误差见表4。

表4

壳架等级 额定电流 Inm A	长延时Ir1		短延时Ir2			瞬时Ir3			接地故障Ir4		
	L型	M H 型	L型	M H 型	误差	L型	M H 型	误差	L型	M H 型	误差
1000	(0.4－1.0)In	(2~10)In	(1~10)In	±10%	(3~20)In	In~32kA	±15%	(0.2~0.8)In	±10%		
1600											
2000											
≥3200											
注：当同时具有（要求）三段保护时，整定值不能交叉！											

4.4.1.2 长延时过电流保护反时限动作特性I²T_L=(1.5Ir₁)²t_L,其(1.05~2.0)Ir₁的动作时间见表5,其时间误差为±15%。

注:t_L—长延时1.5Ir₁的整定时间,T_L—长延时的动作时间

表5.1

1.05Ir1	1.3Ir1	1.5Ir1整定动作时间s	15	30	60	120	240	480
>2h不动作	<1h动作	2.0Ir1动作时间s	8.4	16.9	33.7	67.5	135	270

表5.2

4.4.1.3 短延时过电流保护特性

短延时过电流保护为定时限，tr3为一般延时整定时间；时限误差为±40ms，其定时限特性见表6。

表6

延时时间 s	0.1	0.2	0.3	0.4
可返回时间 s	0.06	0.14	0.23	0.35

4.4.1.4 过电流脱扣保护特性见图1，接地故障保护特性见图2

4.4.2 智能控制器的功能

4.4.2.1 L型智能控制器的功能

L型控制器采用编码开关整定方式，具有过载长延时、短路短延时、瞬时、接地故障四段保护特性，以及故障状态、负载电流光柱指示等功能，但无数码显示，功能不及M、H型齐全。整定值为有级调整，详见第九条“安装使用与维护”中说明。供用户在一般场合下选用。



4.4.2.2 M型智能控制器的功能

a. 电流表功能

显示各相运行电流及接地泄漏电流,还可显示整定、试验及故障的电流值和时间值。

b. 电压表功能

显示各线电压（电压显示范围100~450V），如有特殊需要可扩展至800V。

注：若电压不在范围内，订货时须注明。

c. 远端监控和自诊断功能

① 控制器具有本机故障自诊断功能，当计算机发生故障时能发出出错信息显示或报警，同时重新启动计算机。

② 智能控制器具有过载预警、负载监控等功能信号通过触点或光耦输出，便于用户外接遥控用，触点容量DC30V、5A;AC240V、5A。

d. 整定功能

用“参数”、 $\textcircled{+}$ 、 $\textcircled{-}$ 、 $\textcircled{\rightarrow}$ 、“存贮”五个按钮即可对控制器各种参数进行整定。

e. 试验功能

用“脱扣”、“不脱扣”、“参数”、 $\textcircled{+}$ 、 $\textcircled{-}$ 、 $\textcircled{\rightarrow}$ 、“运行”等键，可对控制器各种保护特性进行检查。

f. 负载监控功能

设置两个整定值， I_{LC1} 整定范围（0.2~1） I_n ， I_{LC2} 整定范围（0.2~1） I_n ， I_{LC1} 延时特性为反时限特性，其时间整定值为长延时整定值的1/2， I_{LC2} 延时特性有两种，第一种为反时限特性，其时间整定值为长延时整定值的1/4，第二种为定时限，其延时时间为60s。这二种延时功能，前者用于当电流接近过载整定值时分断下级不重要负载，后者则用于当电流超过 I_{LC1} 整定值，使延时分断下级不重要负载后，电流下降，使主电路和重要负荷电路保持供电，当电流下降到 I_{LC2} 时，经一定延时后发出指令再次接通下级已切除过的电路，恢复整个系统的供电。上述两种监控保护，用户可任选其一，监控特性见图3、图4。

g. MCR脱扣和模拟脱扣保护，根据用户要求可关断，做短延时分断试验时一般需要关断。

① MCR接通分断保护主要用在线路故障状态合闸时（控制器通电瞬间），控制器具有在低倍短路电流的分断断路器功能。

② 控制器设有在特大短路电流时，信号不经主机芯片处理，直接发脱扣信号的功能。

③ 具体参数：线路故障状态合闸瞬间（100ms内），1600、2000壳架在10000A时启动MCR脱扣保护功能；3200壳架及以上的壳架在15000A时启动MCR脱扣保护功能。

h. 热记忆功能

控制器接收到短时的过流信号，而后系统又恢复正常，此时具有模拟双金属片特性的记忆功能，过载能量30min释放结束（短延时定时限无热记忆功能）。在此期间发生过载、短延时故障，脱扣时间将变短，控制器断电，能量自动清零。

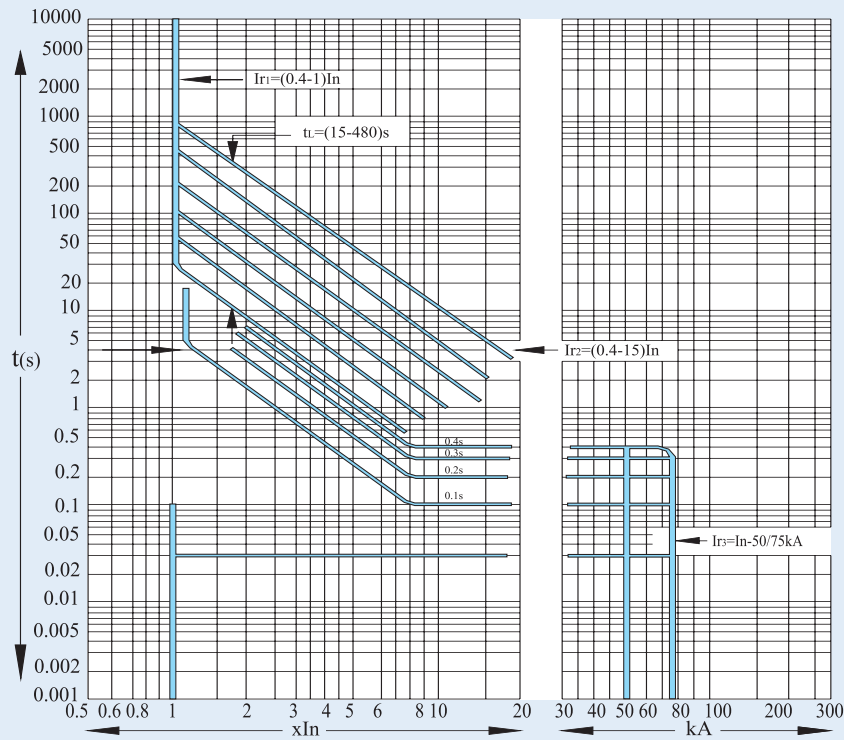


图1 过电流脱扣保护特性

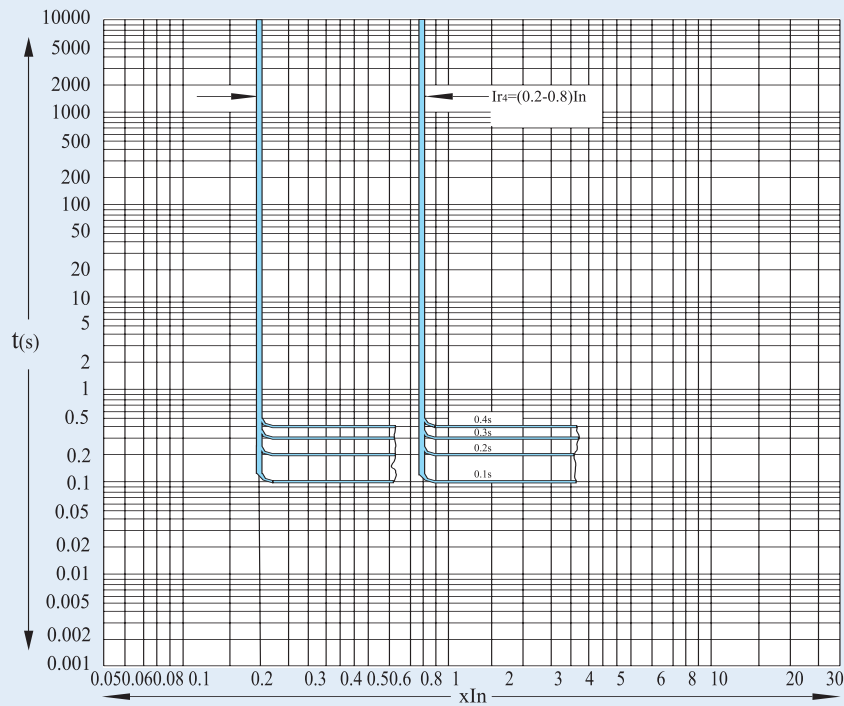


图2 接地故障保护特性

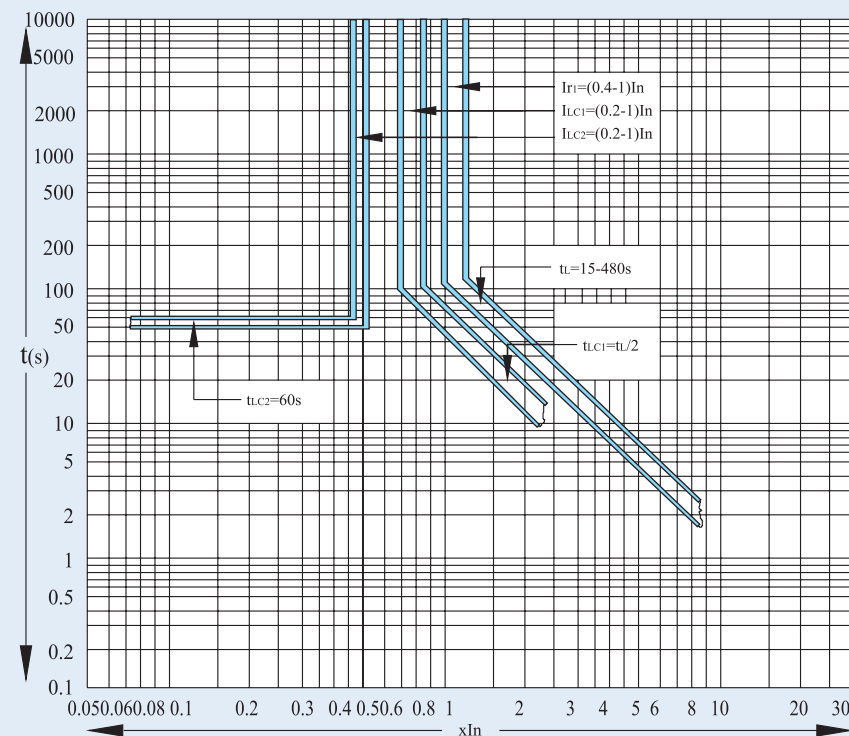


图3 负载监控功能1


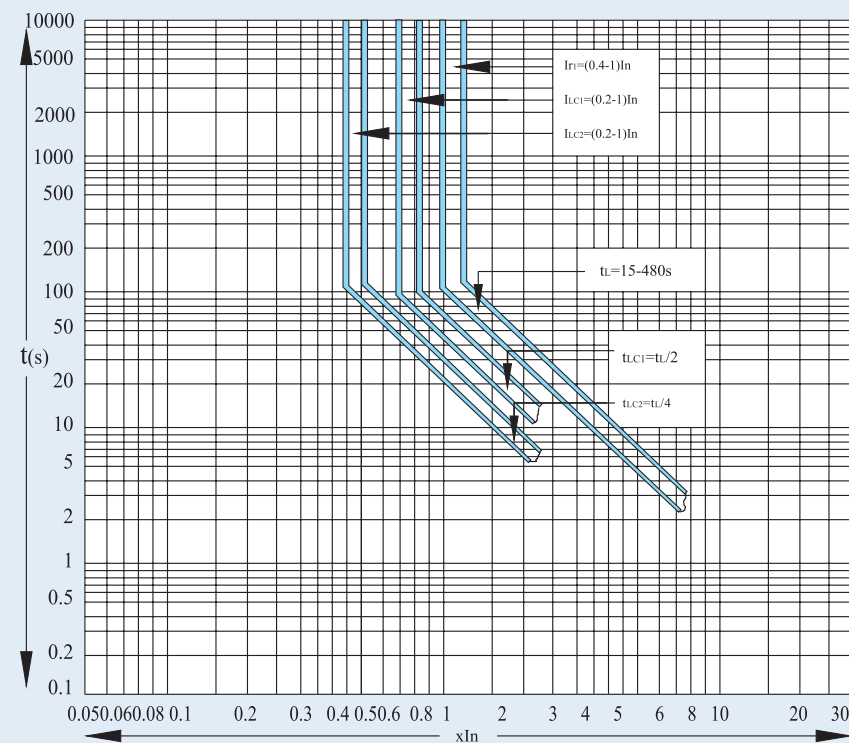


图4 负载监控功能2


4.4.3 H型智能控制器

除了M型的所有功能外，同时具有RS485标准通信接口；通过通信接口模块可组成主从结构的局域网系统（以下简称系统）；由1-2个单元作为主站，若干智能断路器或其他可通信元件作为从站，系统结构如下图所示。针对断路器单元，系统可实现远距离的“四遥”功能：多种电网参数和运行参数的远程监测；智能断路器当前运行状态的远程监视；各种保护限值参数的远程调整和察看；智能断路器的远程遥控分、合操作控制等。系统适用于各种电站、发电厂用电，中小型变电所，工矿企业，楼宇等配电监控系统建设和改造。


MODBUS通信协议接口连接关系图：

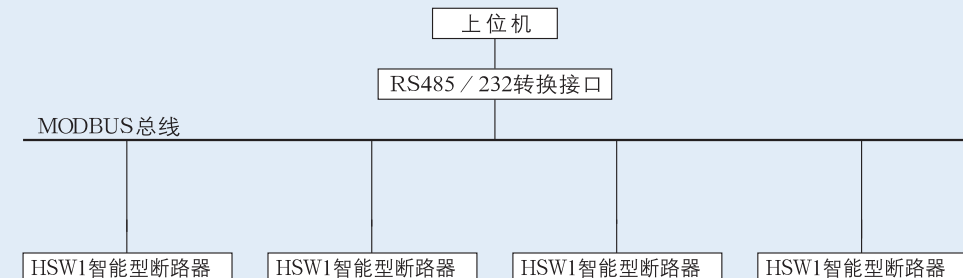

PROFIBUS-DP协议连接关系：

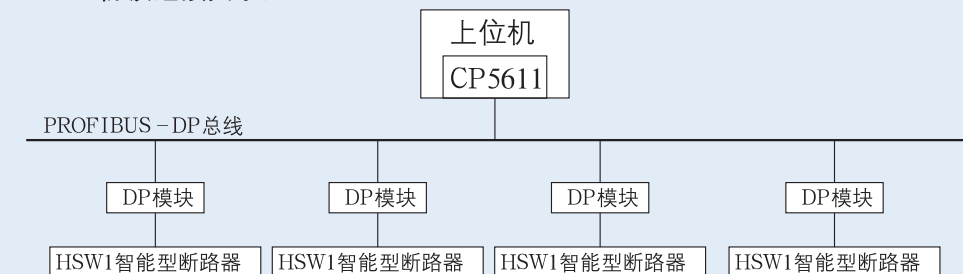

DeviceNET协议连接关系：

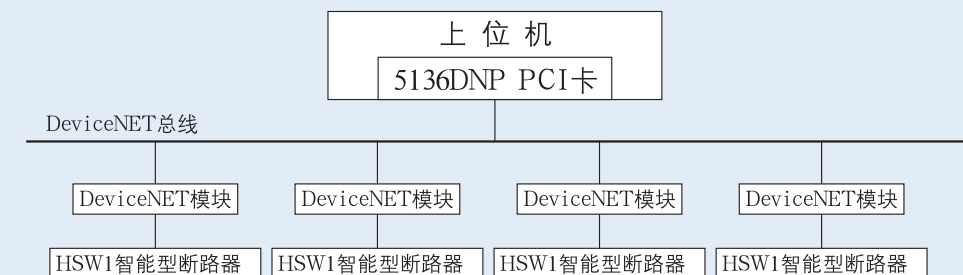

4.4.3.1 系统概述

- 智能断路器提供标准的MODBUS-RTU通信协议，从断路器10#、11#端子引出。
- 通过以下相应的接口模块，可实现以下协议方式的网络互连（局域网）
 - PROFIBUS-DP模块
 - DeviceNET模块
- 通信节点地址及通信速率的方法：MODBUS-RTU 协议：本机设定。其它协议：模块设定。
- 在接口模块的上位机连接端备有高速光电隔离，以适应高电气干扰的环境。

4.4.3.2 组网要求

a) MODBUS 协议组网

硬件要求：

- HSW1断路器需配备H型控制器

■ 当需通过H型控制器进行远程控制分合闸时，需配备HSF-1电源模块和HSF-2继电器模块以放大H型控制器的输出触点容量。其中HSF-2继电器模块为二入二出继电器组，HSF-1电源模块为AC/DC220V→DC24V用于HSF-2的电源。

■ 上位机需配备RS485/232转换模块以实现RS485-RS232的转换

软件要求：

需提供MODBUS通讯协议。

b) PROFIBUS协议组网

硬件要求：

■ HSW1断路器需配备H型控制器

■ 当需通过H型控制器进行远程控制分合闸时，需配备HSF-1电源模块和HSF-2继电器模块以放大H型控制器的输出触点容量。其中HSF-2继电器模块为二入二出继电器组，HSF-1电源模块为AC/DC220V→DC/24V用于HSF-2的电源。

■ 需配备HSF-4 PROFIBUS接口模块

■ 上位机需配置SIEMENS的CP5611卡作为通讯主站板卡

软件要求：

需提供HSF-4的PROFIBUS的通讯协议和CP5611卡驱动程序。

c) DeviceNET协议组网

硬件要求：

■ HSW1断路器需配备H型控制器

■ 当需通过H型控制器进行远程控制分合闸时，需配备HSF-1电源模块和HSF-2继电器模块以放大H型控制器的输出触点容量。其中HSF-2继电器模块为二入二出继电器组，HSF-1电源模块为AC/DC220V→DC24V用于HSF-2的电源。

■ DeviceNET接口模块

■ 上位机需配置SST的5136-DNP-PCI网卡作为通讯主站板卡

软件要求：

需提供DeviceNET接口模块的DeviceNET通讯协议和5136-DNP-PCI网卡驱动程序。

4.5 断路器的操作性能

断路器的操作性能用操作循环次数表示，见表7

表7

壳架等级额定电流（A）	每小时操作循环次数	电气寿命	机 械 寿 命	
			免 维 护	有 维 护
1000、1600、2000	20	6000	9000	20000
3200	20	3000	7000	20000
4000	10	1500	5000	10000
6300	10	1000	4000	10000

4.6 断路器的分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构、释能（合闸）电磁铁、智能控制器的工作电压及所需功率见表8

表8

所需功率 电压 V	交流（50Hz）A								直流 A							
	1000、1600		2000		3200、4000		6300		1000、1600		2000		3200、4000		6300	
项 目	230	400	230	400	230	400	230	400	110	220	110	220	110	220	110	220
分励脱扣器	299VA	280VA	250VA	300VA	250VA	300VA	250VA	300VA	143W	286W	200W	200W	200W	200W	200W	200W
欠电压脱扣器	12VA	12VA	250VA	300VA	250VA	300VA	250VA	300VA	—	—	—	—	—	—	—	—
合闸电磁铁	299VA	280VA	250VA	300VA	250VA	300VA	250VA	300VA	143W	286W	200W	200W	200W	200W	200W	200W
电动操作机构	150VA	150VA	85VA	85VA	110VA	110VA	150VA	150VA	150W	150W	85W	85W	110W	110W	150W	150W
智能控制器电源电压	AC230V、AC400V、DC220V、DC110V电源误差 ± 15%															
注：分励脱扣器的可靠动作电压范围为70% ~ 110%，合闸电磁铁和操作机构为85% ~ 110%。																

4.7 断路器的欠电压脱扣器性能见表9

表9

类 别		欠电压延时脱扣器	欠电压瞬时脱扣器
脱扣器动作时间		延时1、3、5 s	瞬时
脱扣器动作 电压值	35%~70%Ue	断路器可靠断开	
	≤35%Ue	断路器不能闭合	
	85%~110%Ue	断路器能可靠闭合	

4.8 辅助触头的性能

4.8.1 辅助触头的约定发热电流为6A。

4.8.2 辅助触头形式：HSW1-1000、HSW1-1600为四常开四常闭；HSW1其它壳架常规为五常开五常闭，特殊订货可供六常开六常闭及四常开四常闭单独接线。

4.8.3 辅助触头的非正常接通与分断能力

辅助触头按使用所确定的非正常使用条件下的接通分断能力按表10

表10

使用 类别	接 通			分 断			通断操作循环次数和操作频率		
	I / Ie	U / Ue	COSΦ或 T _{0.95}	I / Ie	U / Ue	COSΦ或 T _{0.95}	操作循 环次数	每分钟操作 循环次数	通电时 间（s）
AC-15	10	1.1	0.3	10	1.1	0.3	10	6(或与主回路 操作频率同)	0.05
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe			
注:当Pe ≥ 50W、T _{0.95} 的上限 = 6Pe ≤ 300ms									

4.8.4 辅助触头正常条件下的接通与分断能力见表11

表11

使 用 类 别	接 通			分 断		
	I / Ie	U / Ue	COSΦ或 T0.95	I / Ie	U / Ue	COSΦ或 T0.95
AC-15	10	1.1	0.3	1	1	0.3
DC-13	1	1	6Pe	1	1	6Pe

4.9 断开位置钥匙锁

断路器具有“断开位置钥匙锁”附件（按订货要求供）。能将断路器锁定在断开位置。

此时无论用合闸按钮或释能（合闸）电磁铁均不能使断路器闭合。

其中HSW1-1000壳架、HSW1-1600壳架不能与HSW1-2000壳架及以上断路器实现此功能，其中HSW1-1000壳架与HSW1-1600壳架断路器可配装“断开位置钥匙锁”，HSW1-2000及以上壳架断路器之间可互装“断开位置钥匙锁”，实现特定功能。

4.10 抽屉式断路器三位置电气指示装置


抽屉式断路器本体与抽屉座分别处于“分离”、“试验”、“连接”三个位置时，三个位置电气指示装置可分别输出对应此三位置的电气状态信号。

此装置安装于抽屉座内，用户可通过接线端子与外接指示灯相连，用来显示开关所处位置。

此装置也可与我公司生产的HSF-11三位置通信模块组成通信模块组件。HSF-11三位置通信模块卡装于成套柜内35mm标准导轨上，提供读写断路器地址功能，显示断路器本体与抽屉座三位置状态指示等。用户在使用此通信模块时，需将断路器的触点公共端19#用导线与HSF-11的“COM”端口相连，断路器的分离、试验、连接触点分别和IISF-11的“分离”、“试验”、“连接”端口相连，将TLC485的通信连接线A、B和HSF-11的标识端口A、B相连。该模块的电源使用AC220V，可接用断路器的电源。

接线端指示标牌


（1000、2000、3200、4000、6300壳架）



（1600壳架）



HSF-11三位置通信模块外形图

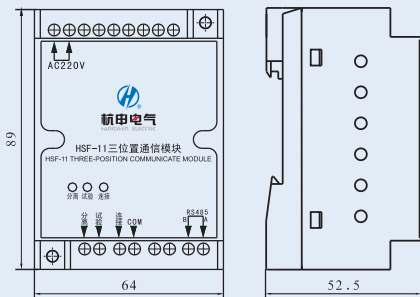

5、结构概述

固定式断路器主要由触头系统、智能控制器、手动操作机构、电动操作机构、安装板组成；

抽屉式断路器主要由触头系统、智能控制器、手动操作机构、电动操作机构、抽屉座组成。

断路器为立体布置形式，具有结构紧凑、体积小特点。触头系统封闭在绝缘底板内，其每相触头也都用绝缘板隔开，形成一个个小室，而智能控制器、手动操作机构、电动操作机构依次排在其前面形成各自独立的单元，如其中某一单元坏了，可将其整个拆下换上新的。

抽屉式断路器由插入断路器与抽屉座组成。抽屉座内的导轨能拉进拉出，插入断路器座落在导轨上进出抽屉，通过插入断路器上的母线与抽屉座上的桥形触头的插入联结接通主回路。


抽屉式断路器有三个工作位置：“连接”位置、“试验”位置、“分离”位置，位置变更通过手柄的旋进或旋出来实现。三个位置的指示通过抽屉座底座横梁上的指针显示。

当处于“连接”位置时，主回路和二次回路均接通；当处于“试验”位置时，主回路断开，并有绝缘隔板隔开，仅二次回路接通，可进行一些必要的动作试验；当处于“分离”位置时，主回路及二次回路全部断开。并且抽屉式断路器具有机械联锁装置，断路器只有在连接位置或试验位置才能使断路器闭合，而在连接与试验的中间位置断路器不能闭合。


5.1 断路器的联锁机构

用户可单独采用联锁机构进行二台或三台的转换，也可选配本厂双电源自动切换装置，以实现双路供电自动切换，其中HSW1-1000及HSW1-1600壳架固定式断路器不提供双电源自动切换装置。详见8自动电源转换系统。其中HSW1-1000壳架及HSW1-1600壳架断路器不能与HSW1-2000及以上壳架断路器实现联锁功能，HSW1-1000壳架与HSW1-1600壳架断路器之间可以安装联锁机构，HSW1-2000及以上壳架断路器可互配此联锁机构，达到特定的功能要求。


5.1.1 杠杆联锁

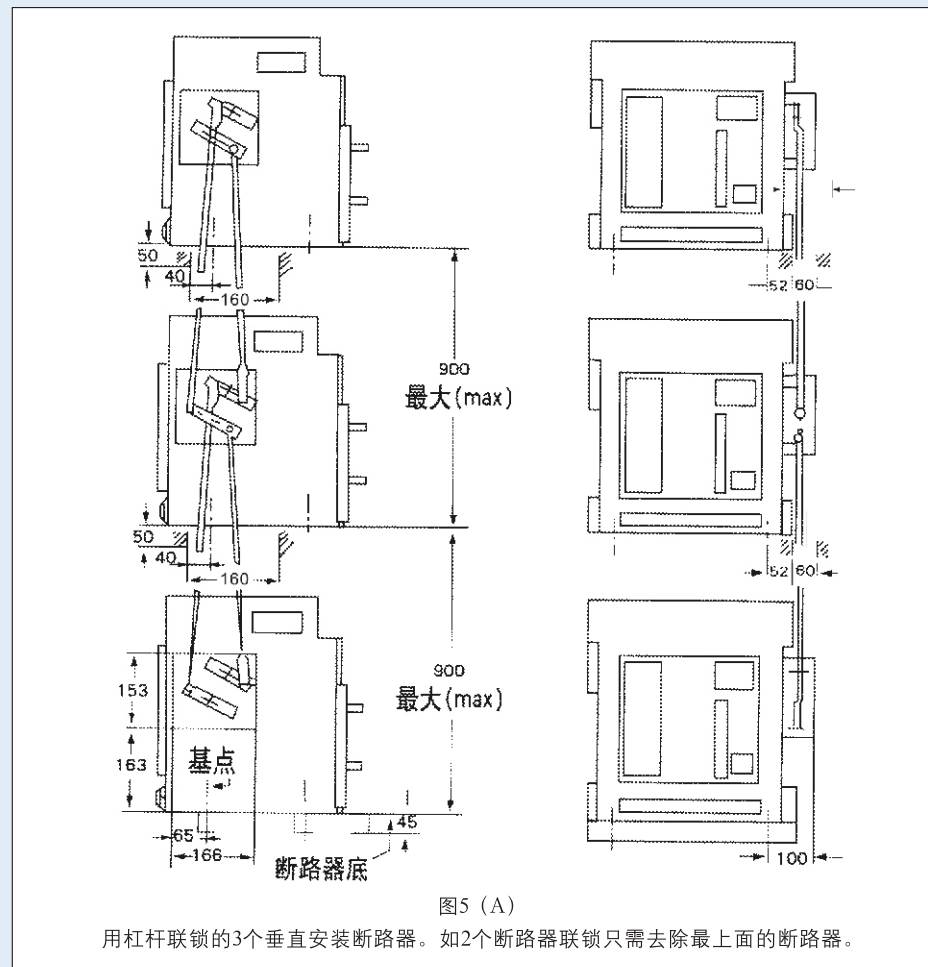

5.1.2 软联锁（水平、垂直均可带）

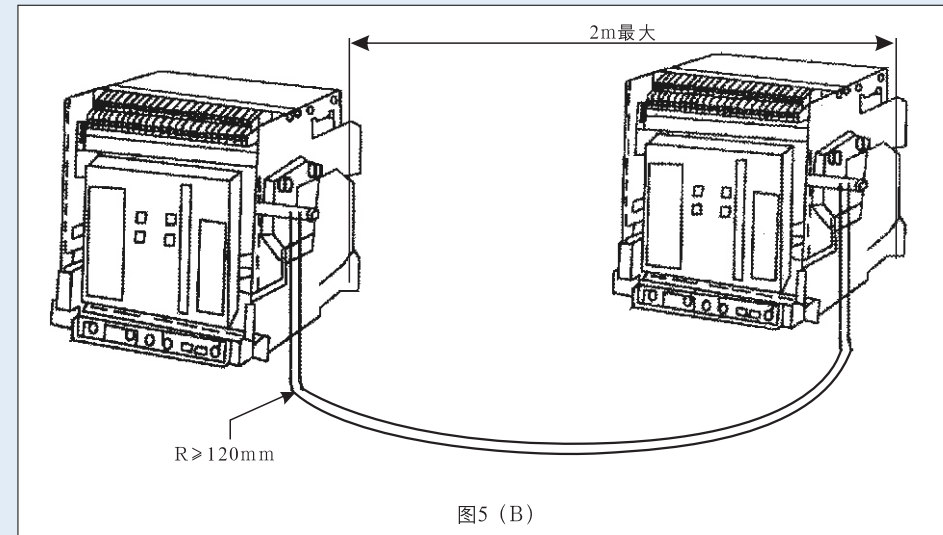

5.2 接地故障保护电路

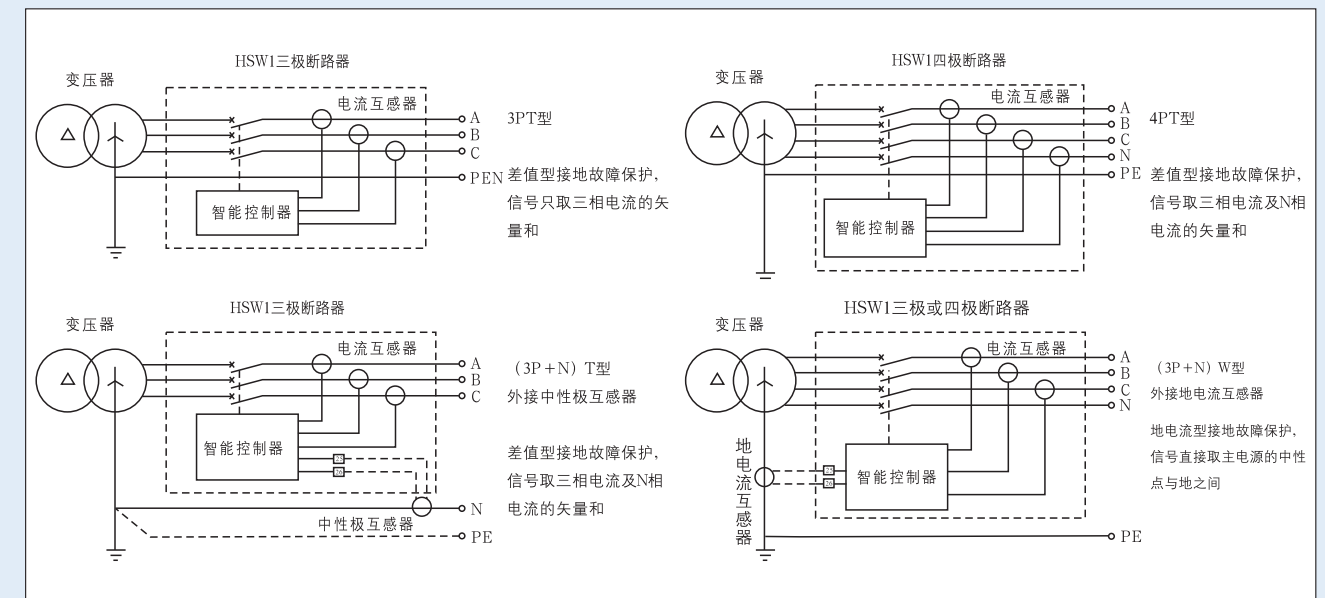

5.3 外接式单相接地保护功能

外接式互感器（中性极或地电流互感器）作为附件形式提供给用户。由用户自行将其套入母排中，并将连线（长度为2m）接至断路器二次接线端子#25、#26。

外接互感器的中心开孔（穿心母排最大允许通过）尺寸如下：

型 号	宽 度	高 度
HSW1-1000	35.5	15.5
HSW1-1600、2000	61	21
HSW1-3200及以上	87	31

5.4 接线端子

断路器总体接线端子接线简单、便于用户使用，接线图见图7A、B、C、D、E、F、G、H、I，辅助开关特殊接线见图6


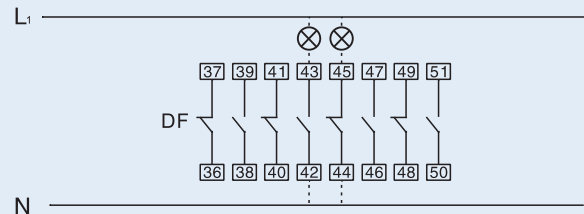


图6 (辅助开关为四常开四常闭单独接线，仅针对Inm=2000及以上壳架官兵器器)

1、智能控制器其它连接线：

- #1、#2 交流工作电源输入 (直流时从直流电源模块输出端输入)
- #4、#5 故障跳闸报警输出
- #12 过载预警信号输出
- #19 讯号输出公共地
- #20 屏蔽接地线 (PE线)
- #25、26 外接中性极或地电流互感器输入

2、连接示意图 (带附加功能)

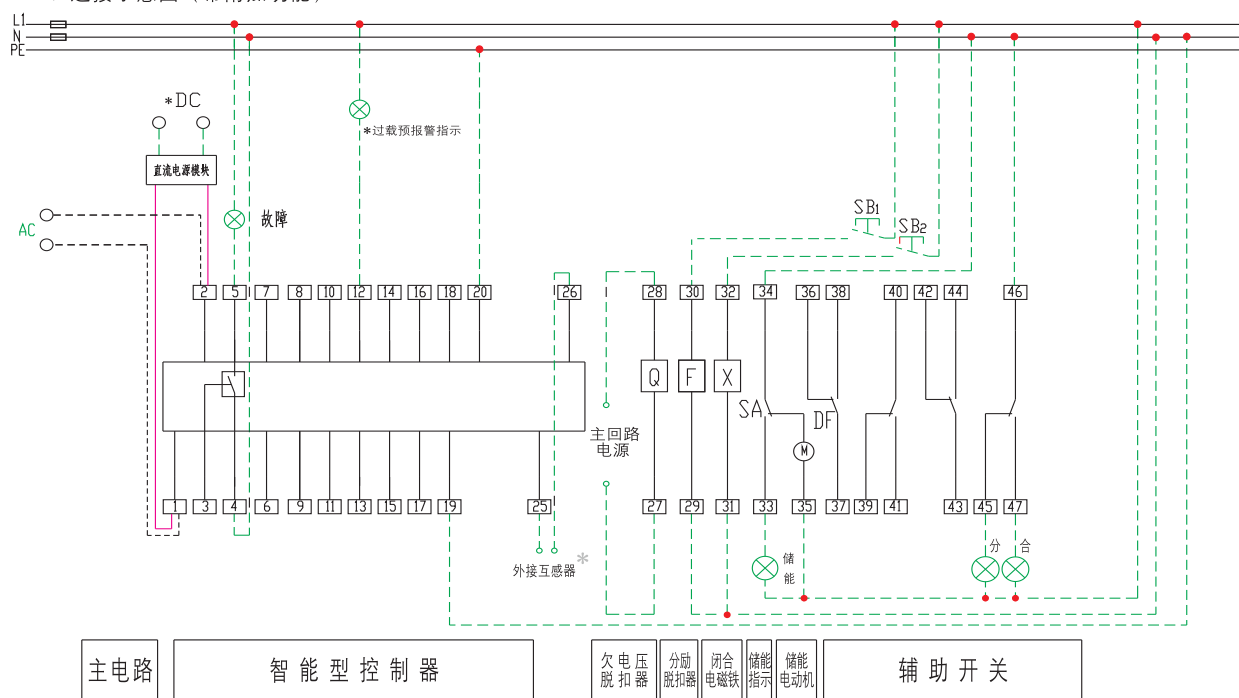

- (1)接线图中的实线为断路器生产厂家已接线，虚线为用户自行接线，信号灯等外加附件用户自备
- (2)*端子#12、19号输出端子的容量为AC220V、100mA，负载电流大于100mA时，可选配HSF-1电源模块、HSF-2继电器模块扩容，放大触点信号，接线方案同M型智能控制器 (图7B)
- (3)若F.X.M、智能型控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源，建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (4)端子#34号可直接接电源(自动预储能),也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)
- (5)如有用户需要，也可用按钮SB1、SB2来控制分励、合闸；
- (6)*外接互感器必须是本公司专配互感器，用于(3P+N)T型。
- (7)*当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块 (此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源)。

二次接线如图所示 (直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1 (+)、2 (-) 相连)。


- DF 辅助触头
- X 合闸电磁铁
- M 储能电机
- Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器
- F 分励脱扣器
- SA 电机微动开关
- SB 手动按钮 (用户自备)
- ⊗ 信号灯(用户自备)

图7A (HSW1-1000L型接线图) 带附加功能

1、智能控制器其它连接线：

- #1、#2 交流工作电源输入(直流时用户从直流电源模块输出端接入)
- #4、#5 故障跳闸报警输出
- #12 过载预警信号输出
- #20 屏蔽接地线 (PE线)
- #17 卸负载1讯号输出
- #18 卸负载2或自动重合闸讯号输出
- #19 讯号输出公共地
- #25、26 外接中性极或地电流互感器输入

2、连接示意图 (带附加功能)

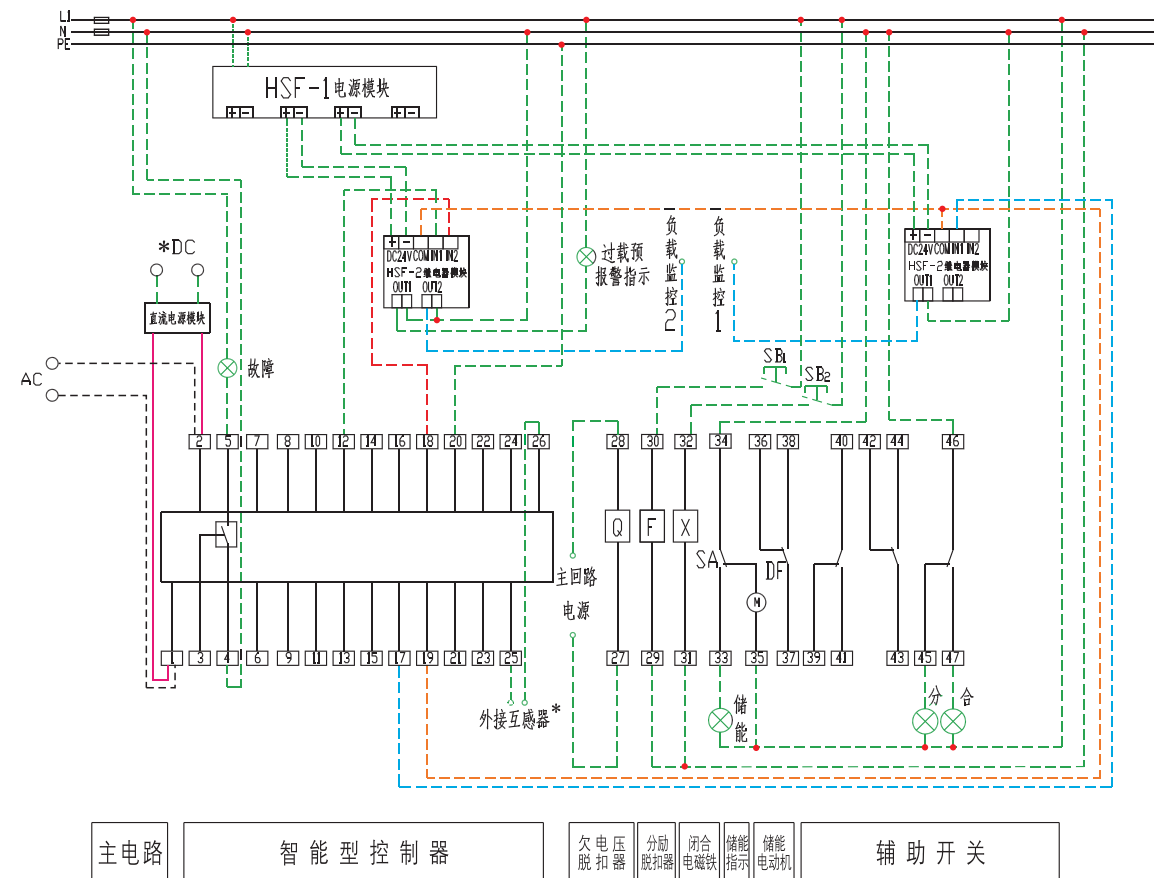

- (1)接线图中的实线为断路器生产厂家已接线，虚线为用户自行接线，信号灯等外加附件用户自备
- (2)若F.X.M、智能型控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源；建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (3)端子#34号可直接接电源(自动预储能),也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)
- (4)如有用户需要，也可用按钮SB1、SB2来控制分励、合闸；
- (5)*外接互感器必须是本公司专配互感器，用于(3P+N)T型。
- (6)*当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块 (此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源)。

二次接线如图所示 (直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1 (+)、2 (-) 相连)。


- DF 辅助触头
- X 合闸电磁铁
- M 储能电机
- Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器
- F 分励脱扣器
- SA 电机微动开关
- SB 手动按钮 (用户自备)
- ⊗ 信号灯(用户自备)

图7B (HSW1-1000M型接线图) 带附加功能

1、智能控制器其它连接线：

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| #1、#2 交流工作电源输入（直流时用户从直流电源模块输出端接入） | #15 通讯遥控贮能输出 |
| #4、#5 故障跳闸报警输出 | #16 RS485传输信号地线（一般用双绞线地） |
| #10 RS485通讯 A 端子 | #17 卸负载1讯号输出 |
| #11 RS485通讯 B 端子 | #18 卸负载2或自动重合闸讯号输出 |
| #12 过载预报警讯号输出 | #19 讯号输出公共地 |
| #13 通讯遥控分励跳闸输出 | #20 屏蔽接地线（PE线） |
| #14 通讯遥控合闸输出 | #25、26 外接中性极或地电流互感器输入 |

2、连接示意图（带附加功能）：

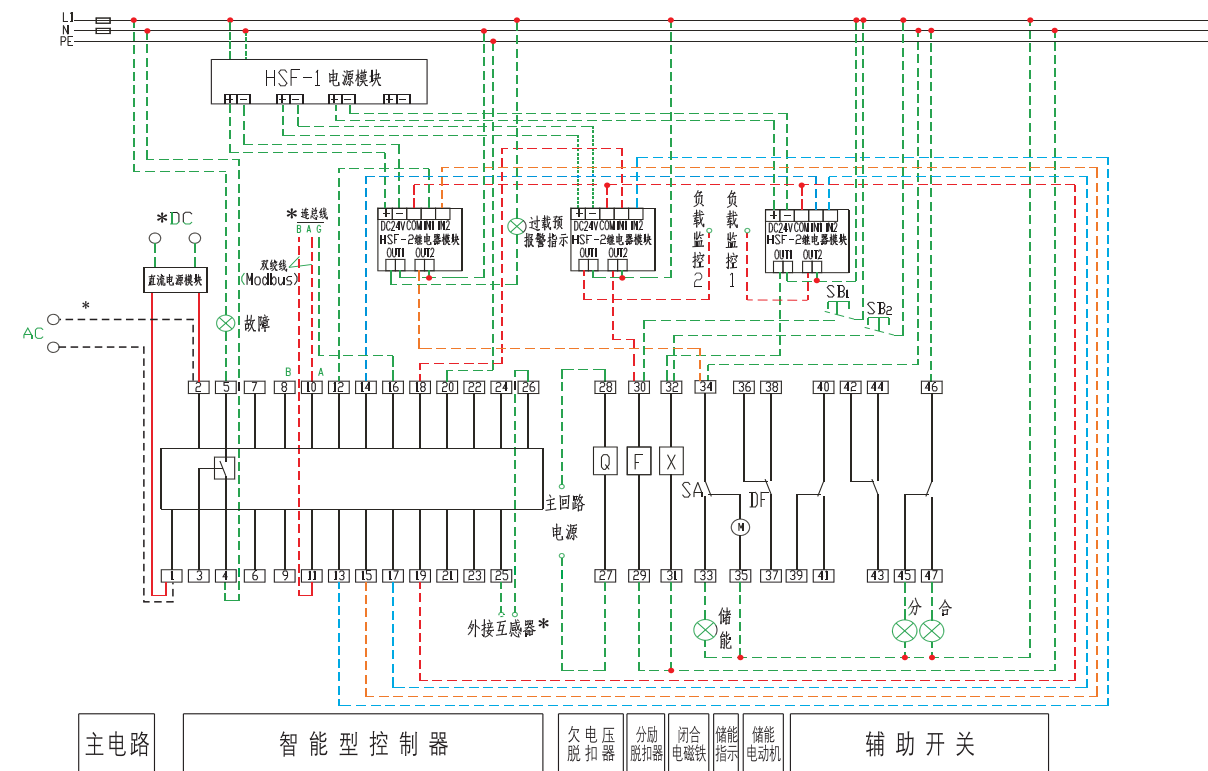

- (1) 接线图中的实线为断路器生产厂家已接线，虚线为用户自行接线，信号灯等外加附件用户自备。
- (2) 若F.X.M、智能型控制器的控制电源电压不同时，应分别接不同电源，建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (3) 端子#34号可直接接电源（自动预储能），也可串接常开按钮后接电源（手控预储能），或接继电器模块（实现遥控储能，如图连接）。
- (4) 如有用户需要，也可用按钮SB1、SB2来控制分励、合闸。
- (5) *如用户采用Modbus-RTU总线，则按图示接线；如用户采用其他总线通信，则需先接至相应总线的转换模块，再接至总线。
- (6) 如用户在过载预报警、遥控合闸、遥控分闸、遥控储能、负载监控1、负载监控2等六种信号中选用任意两种（或少于两种），可选用一个HSF-2继电器模块，并将相关接线按实际要求连接。如用户无须上述任何一种功能，可不选HSF-2继电器模块。
- (7) *外接互感器必须是本公司专配互感器，用于(3P+N)T型。
- (8) *当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块（此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源）。二次接线如图所示（直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1(+)、2(-)相连）。


DF 辅助触头	F 分励脱扣器	M 储能电机	SB 手动按钮（用户自备）
X 合闸电磁铁	SA 电机微动开关	Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器	⊗ 信号灯（用户自备）

图7C（HSW1-1000H型接线图）带附加功能

1、智能控制器其它连接线：

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| #1、#2 交流工作电源输入（直流时从直流电源模块输出端输入） | #19 讯号输出公共地 |
| #4、#5 故障跳闸报警输出 | #20 屏蔽接地线（PE线） |
| #12 过载预报警讯号输出 | #25、26 外接中性极或地电流互感器输入 |

2、连接示意图（带附加功能）：

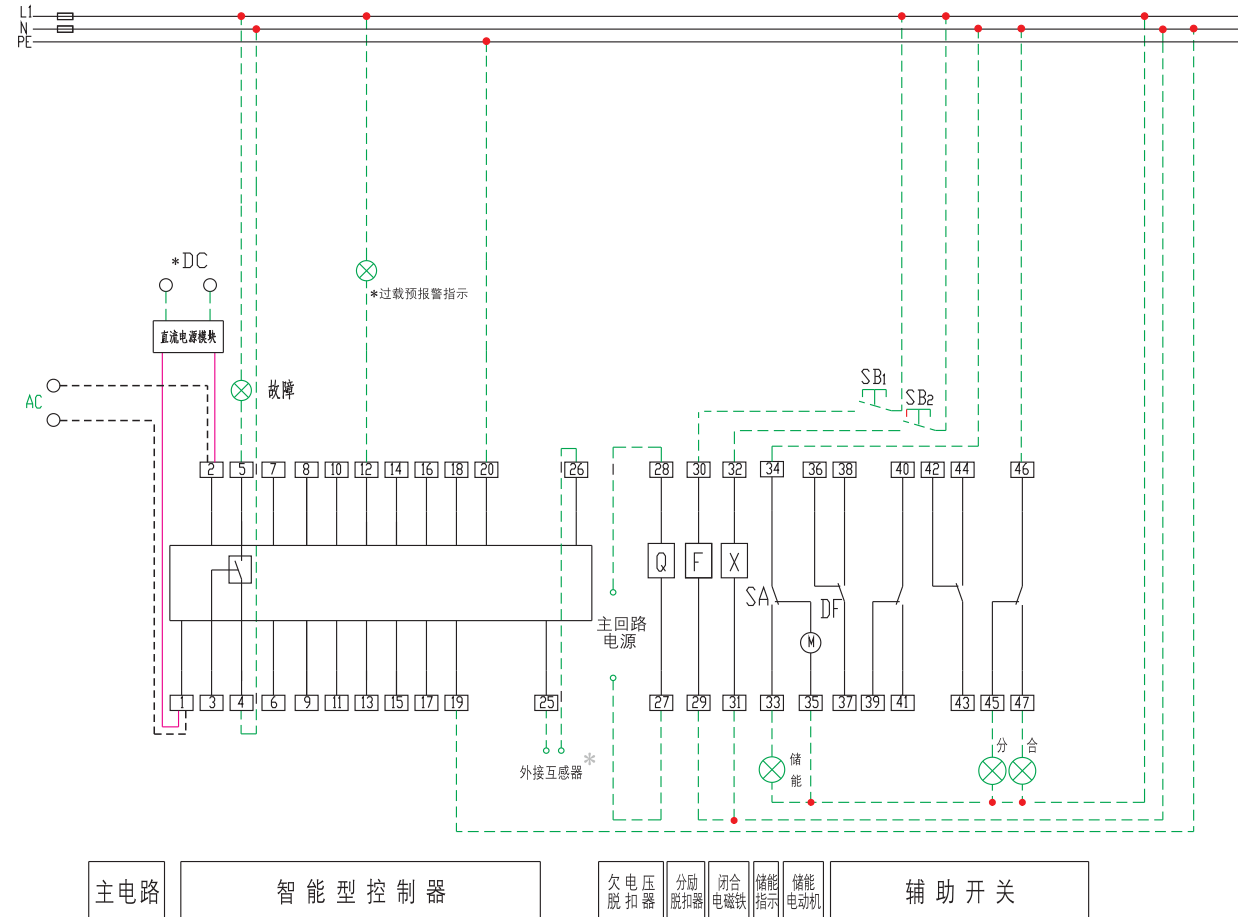


- (1) 接线图中的实线为断路器生产厂家已接线，虚线为用户自行接线，信号灯等外加附件用户自备。
- (2) *端子#12、19号输出端子的容量为AC220V、100mA，负载电流大于100mA时，可选配HSF-1电源模块、HSF-2继电器模块增容，放大触点信号，接线方案同M型智能控制器（图7E）。
- (3) 若F.X.M、智能型控制器的控制电源电压不同时，应分别接不同电源，建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (4) 端子#34号可直接接电源（自动预储能），也可串接常开按钮后接电源（手控预储能）。
- (5) 如有用户需要，也可用按钮SB1、SB2来控制分励、合闸；
- (6) *外接互感器必须是本公司专配互感器，用于(3P+N)T型。
- (7) *当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块（此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源）。二次接线如图所示（直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1(+)、2(-)相连）。

DF 辅助触头	F 分励脱扣器
X 合闸电磁铁	SA 电机微动开关
M 储能电机	SB 手动按钮（用户自备）
Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器	⊗ 信号灯（用户自备）

图7D（HSW1-1600L型接线图带附加功能）

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1、智能控制器其它连接线： | |
| #1、#2 交流工作电源输入（直流时从直流电源模块输出端输入） | #17 卸负载1讯号输出 |
| #4、#5 故障跳闸报警输出 | #18 卸负载2或自动重合闸讯号输出 |
| #6、#7 区域联锁上传接口 | #19 讯号输出共公地 |
| #8、#9 区域联锁接收接口 | #20 屏蔽接地线（PE线） |
| #12 过载预警讯号输出 | #25、26 外接中性极或地电流互感器输入 |

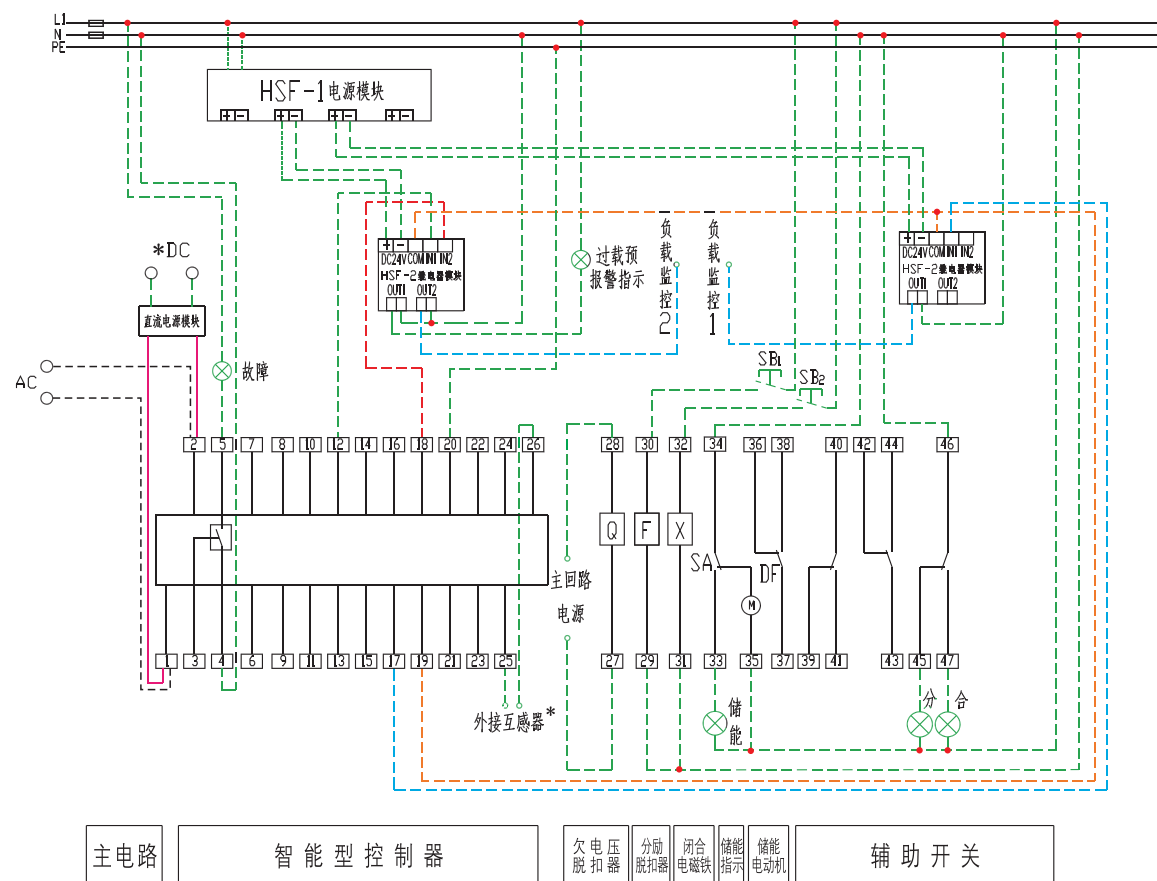

- (1) 接线图中的实线为断路器生产厂家已接线，虚线为用户自行接线，信号灯等外加附件用户自备
- (2) 若F.X.M、智能型控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源；建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (3) 端子#34号可直接接电源(自动预储能)，也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)
- (4) 如有用户需要，也可用按钮SB1、SB2来控制分励、合闸；
- (5) *外接互感器必须是本公司专配互感器，用于(3P+N)T型。
- (6) *当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块（此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源）。


二次接线如图所示（直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1（+）、2（-）相连）。

DF 辅助触头	F 分励脱扣器
X 合闸电磁铁	SA 电机微动开关
M 储能电机	SB 手动按钮 (用户自备)
Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器	⊗ 信号灯 (用户自备)

图7E (HSW1-1600M型接线图带附加功能)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1、智能控制器其它连接线： | #14 通讯遥控合闸输出 |
| #1、#2 交流工作电源输入（直流时从直流电源模块输出端输入） | #15 通讯遥控贮能输出 |
| #4、#5 故障跳闸报警输出 | #16 RS485传输信号地线（一般用双绞线地） |
| #6、#7 区域联锁上传接口 | #17 卸负载1讯号输出 |
| #8、#9 区域联锁接收接口 | #18 卸负载2或自动重合闸讯号输出 |
| #10 RS485通讯 A 端子 } 通讯、遥调、遥控、遥测等 | #19 讯号输出公共地 |
| #11 RS485通讯 B 端子 } | #20 屏蔽接地线（PE线） |
| #12 过载预报警讯号输出 | #25、26 外接中性极或地电流互感器输入 |
| #13 通讯遥控分励跳闸输出 | |

- 2、连接线示意图（带附加功能）：

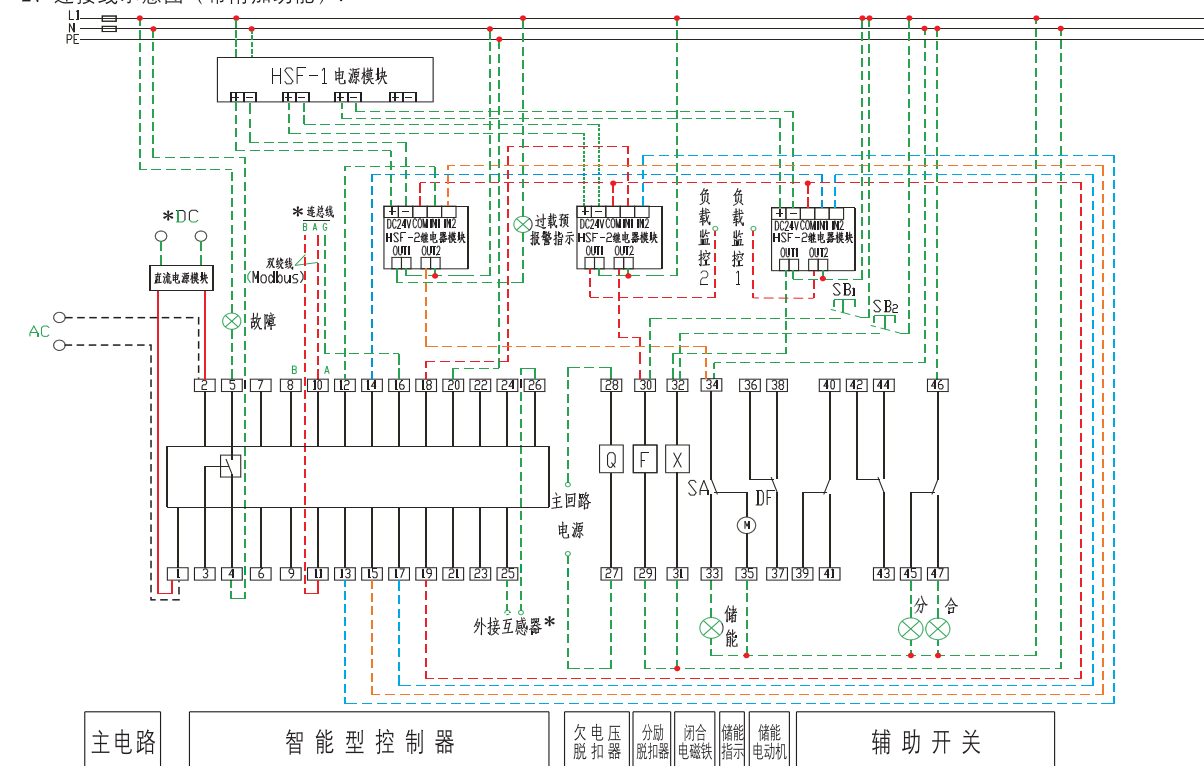

- (1)接线图中的实线为断路器生产厂家已接线，虚线为用户自行接线，信号灯等外加附件用户自备。
- (2)若F.X.M、智能型控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源，建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (3)端子#34号可直接接电源(自动预储能)，也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)，或接继电器模块(实现遥控储能，如图连接)。
- (4)如有用户需要，也可用按钮SB1、SB2来控制分励、合闸。
- (5)*如用户采用Modbus-RTU总线，则按图示接线；如用户采用其他总线通信，则需先接至相应总线的转换模块，再接至总线。
- (6)如用户在过载预报警、遥控合闸、遥控分闸、遥控储能、负载监控1、负载监控2等六种信号中选用任意两种(或少于两种)，可选用一个HSF-2继电器模块，并将相关接线按实际要求连接。如用户无须上述任何一种功能，可不选HSF-2继电器模块。
- (7)*外接互感器必须是本公司专配互感器，用于(3P+N)T型。
- (8)*当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块(此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源)。
- 二次接线如图所示(直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1(+)、2(-)相连)。


二次接线如图所示(直流电源DC110V或220V从输入端输入, 直流电源模块两输出端分别对应与二次接线座端子1(+)、2(-)相连)。

DF 辅助触头	F 分励脱扣器	M 储能电机	SB 手动按钮 (用户自备)
X 合闸电磁铁	SA 电机微动开关	Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器	⊗ 信号灯 (用户自备)

图7F (HSW1-1600H型连接线图带附加功能)

智能控制器其它连接线

- #1、#2交流工作电源输入（直流时从直流电源模块输出端输入）
- #4、#5故障跳闸报警输出
- #20 屏蔽接地线（PE线）
- #25、#26外接中性极或地电流互感器输入

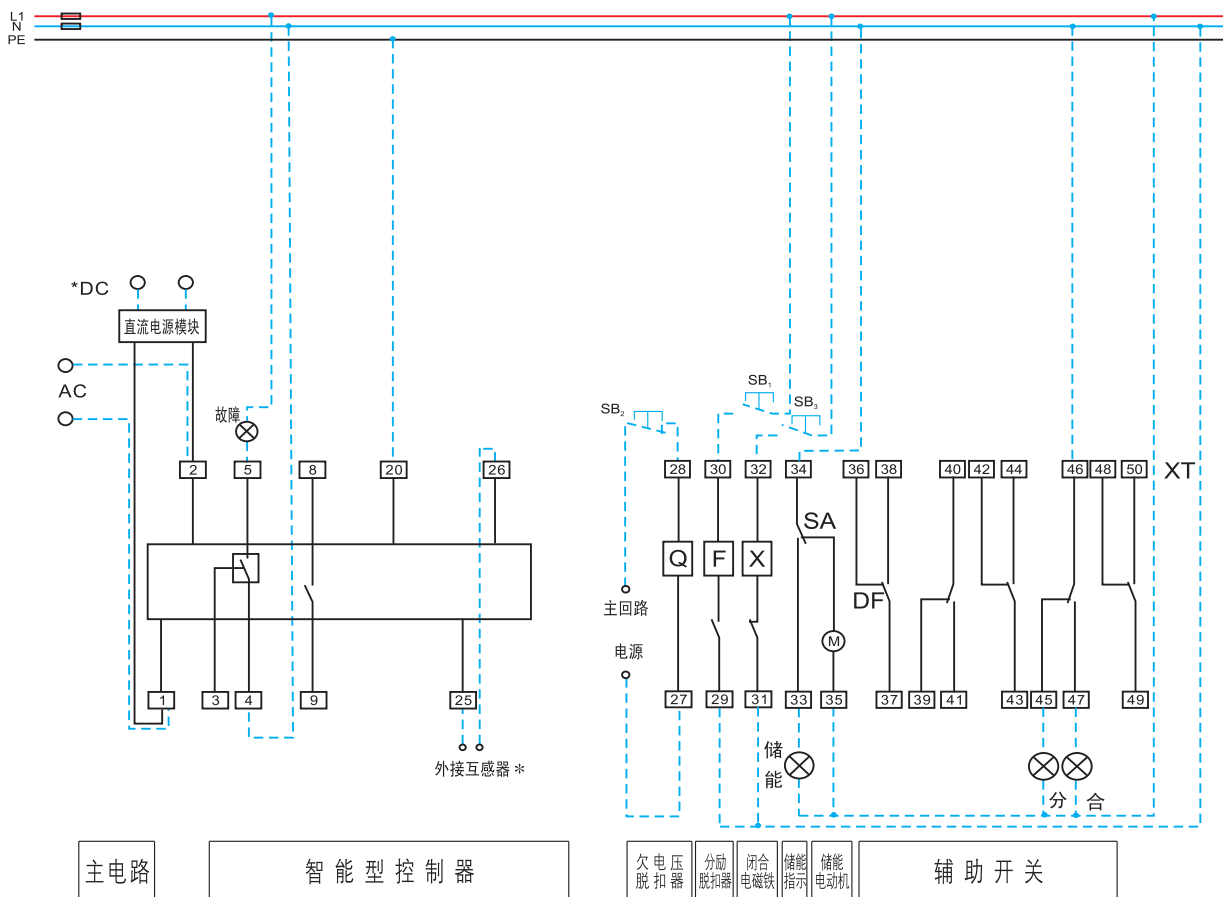

注:


- 若F、X、M、智能控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源（图示仅为举例示意，可根据需要选用）建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- 端子#34可直接接电源（自动预储能），也可串接常开按钮后接电源（手控预储能）。
- 若用户提出，端子#8~#9可输出常闭接点。（正常供货为常开）
- 外加附件用户自备。
- *当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块（此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源）。二次接线如图所示（直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别相应与二次接线座端子1（+）、2（-）相连）。
- *外接互感器必须是本公司专配互感器，用于（3P+N）T型。
- 若用户提出辅助开关要求为四常开四常闭单独接线方式，则辅助开关按图6接线（仅接线端子号36以后变化）。

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-----------------|
| SB ₁ 分励按钮（用户自备） | X 合闸电磁铁 | DF 辅助触头 | Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器 |
| SB ₂ 欠压按钮（用户自备） | M 储能电机 | F 分励脱扣器 | ⊗ 信号灯（用户自备） |
| SB ₃ 合闸按钮（用户自备） | XT 接线端子 | SA 电机微动开关 | |

图7G（控制器M型或L型基本功能Inm≥2000A）

智能控制器其它接线:

- #1、#2交流工作电源输入（直流时从直流电源模块输出端输入）
 - #4、#5故障跳闸报警输出
 - #12 过载预警信号输出
 - #17 卸负载1讯号输出
 - #18 卸负载2讯号输出
 - #19讯号输出公共地
 - #20 屏蔽接地线（PE线）
 - #22 电压讯号A相
 - #23 电压讯号B相
 - #24 电压讯号C相
 - #25、#26外接中性极或地电流互感器输入
- 从主回路直接输入
仅M型具有

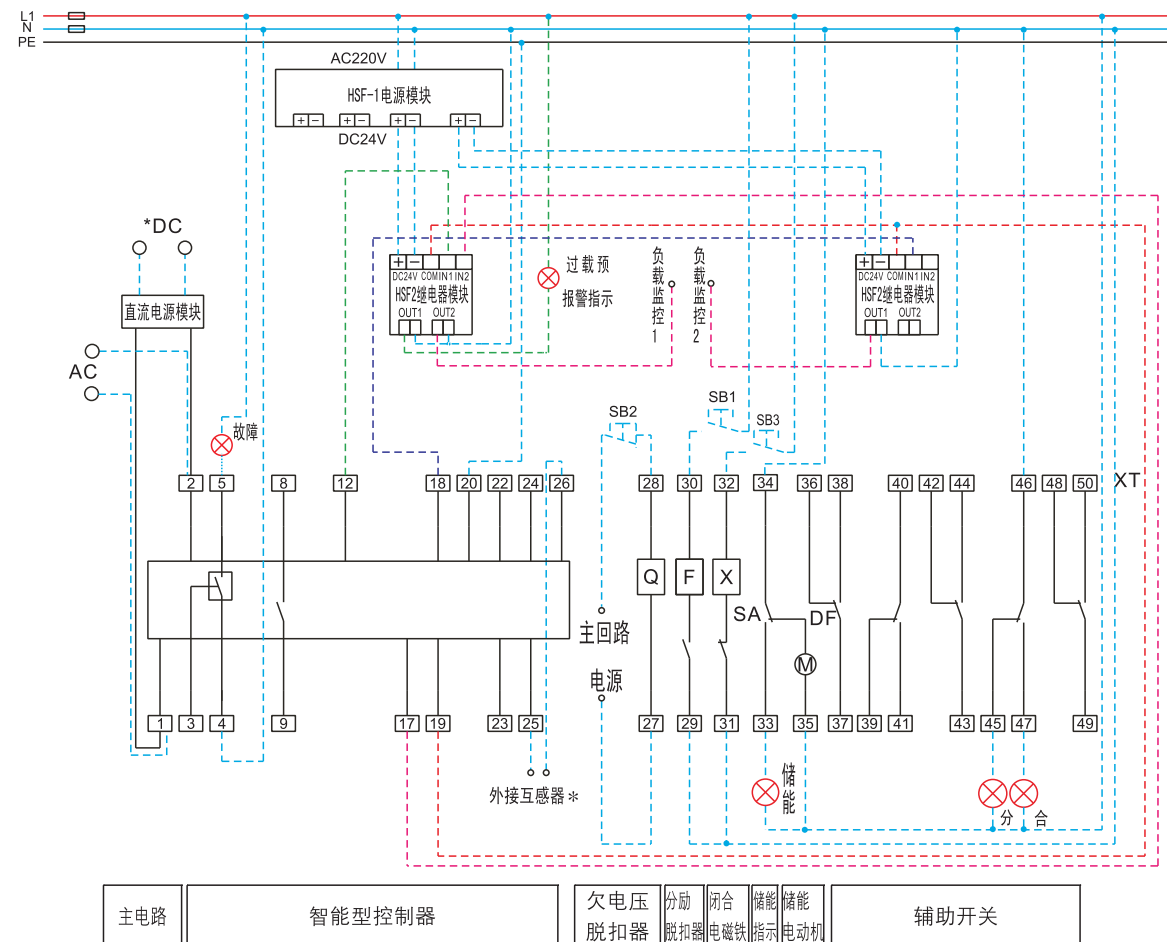

注:

- 若F、X、M、智能控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源（图示中除HSF-1电源模块必须使用AC/DC220V电源外，其余可根据需要选用）建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- 端子#34可直接接电源（自动预储能），也可串接常开按钮后接电源（手控预储能）。
- 若用户提出，端子#8~#9可输出常闭接点。（正常供货为常开）
- 外加附件用户自备。
- *当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块（此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源）。二次接线如图所示（直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别相应与二次接线座端子1（+）、2（-）相连）。
- *外接互感器必须是本公司专配互感器，用于（3P+N）T型。
- 若用户提出辅助开关要求为四常开四常闭单独接线方式，则辅助开关按图6接线（仅接线端子号36以后变化）。

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-----------------|
| SB ₁ 分励按钮（用户自备） | X 合闸电磁铁 | DF 辅助触头 | Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器 |
| SB ₂ 欠压按钮（用户自备） | M 储能电机 | F 分励脱扣器 | ⊗ 信号灯（用户自备） |
| SB ₃ 合闸按钮（用户自备） | XT 接线端子 | SA 电机微动开关 | |

图7H（控制器M型或L型附加功能Inm≥2000A）

智能控制器其它连接线:

#1、#2交流工作电源输入（直流时从直流电源模块输出端输入）

#4、#5故障跳闸报警输出

#10 RS485通讯A端子 } 通讯、遥调

#11 RS485通讯B端子 } 遥控、遥测等

#12 过载预警信号输出

#13 通讯遥控分励跳闸输出

#14 通讯遥控合闸输出

#15 通讯遥控储能输出

#16 RS485传输信号地线（一般用双绞线地）

#17 卸载1讯号输出

#18 卸载2或自动重合闸讯号输出

#19 讯号输出公共地


#20 屏蔽接地线（PE线）

#22 电压讯号A相

#23 电压讯号B相 } 从主回路直接输入

#24 电压讯号C相

#25、#26 外接中性极或地电流互感器输入

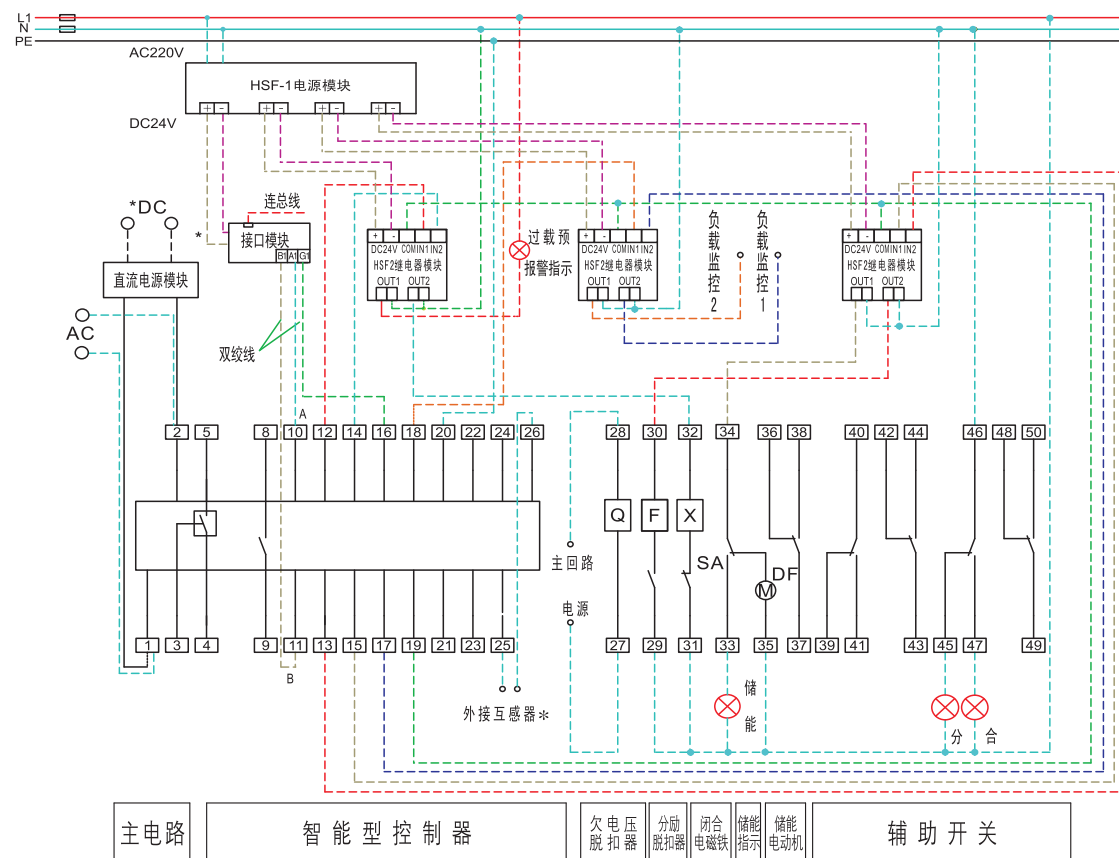

注:

- (1) 若F、X、M、智能控制器的控制电源电压不同时应分别接不同电源（图示中除HSF-1电源模块必须使用AC/DC220V电源外，其余可根据需要选用）建议不要直接取自主回路，以提高供电可靠性。
- (2) 端子#34可直接接电源（自动预储能），也可串接常开按钮后接电源（手控预储能）。或接继电器模块（如图连接、遥控储能）。
- (3) 若用户提出，端子#8~#9可输出常闭接点。（正常供货为常开）
- (4) 外加附件用户自备。
- (5) 如有需要，也可用按钮来控制分励、合闸等，可与继电器模块输出端并联
- (6) *当智能控制器的工作电源为直流电源时，须增加直流电源模块（此时#1、#2端子禁止再接入任何其它电源）。二次接线如图所示（直流电源DC110V或220V从输入端输入，直流电源模块两输出端分别相应与二次接线座端子1（+）、2（-）相连）。
- (7) 如用户在过载预警、遥控分闸、遥控合闸、遥控储能、负载监控1、负载监控2等六种信号中使用任两种（或至少两种），可选用一个HSF-2继电器模块，并将相关接线按实际要求连接，如用户无需上述任何一种功能，可不选HSF-2继电器模块。
- (8) *外接互感器必须是本公司专配互感器，用于（3P+N）T型。
- (9) Modbus协议接口模块为内置，无需再外接接口模块，如用户用其它总线通信，则需先接至相应总线的转换模块，再接至总线（通信接线详见4.4.3）
- (10) 若用户提出辅助开关要求为四常开四常闭单独接线方式，则辅助开关按图6接线（仅接线端子号36以后变化）。

X 合闸电磁铁 DF 辅助触头 M 储能电机 Q 欠压脱扣器或欠压延时脱扣器
F 分励脱扣器 SA 电机微动开关 ⊗ 信号灯（用户自备）

图7 I（控制器H型Inm≥2000A）

6、外形与安装尺寸

6.1 HSW1-1000断路器安装尺寸，外形尺寸见图8、9

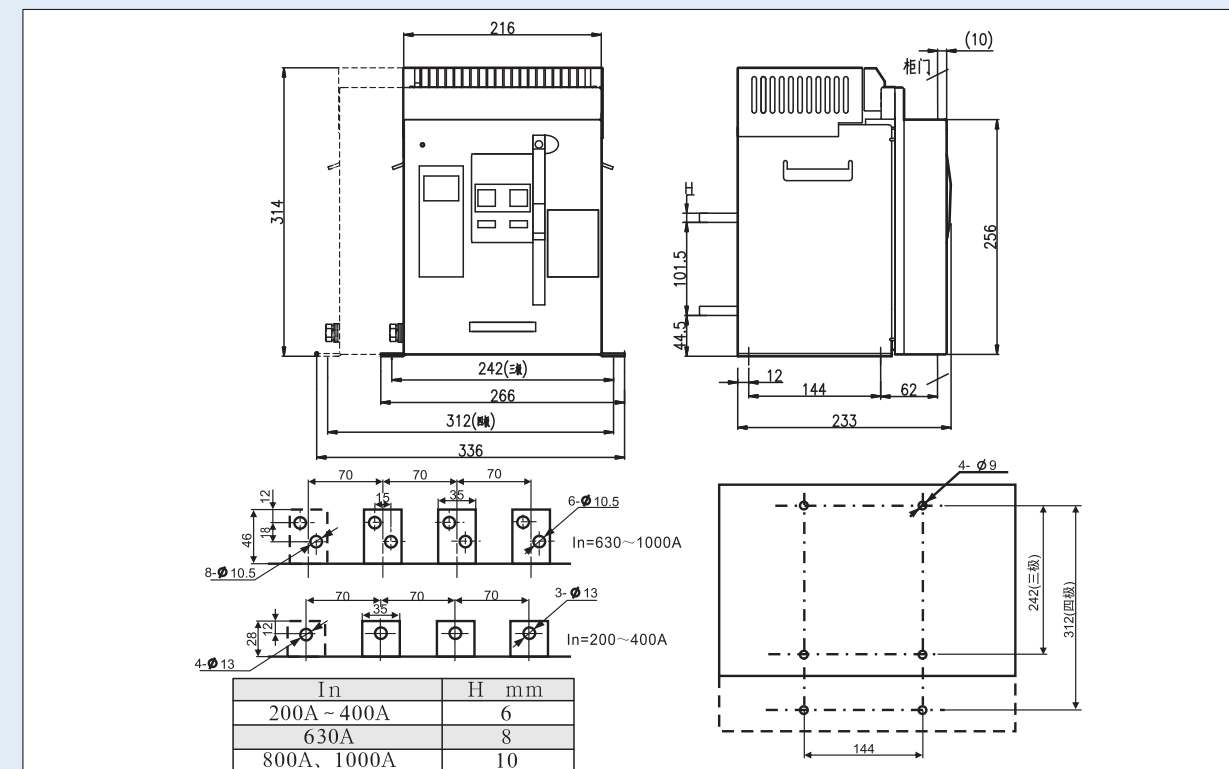


图8 固定式断路器安装尺寸及外形尺寸（HSW1-1000，HSW1-1000/4）





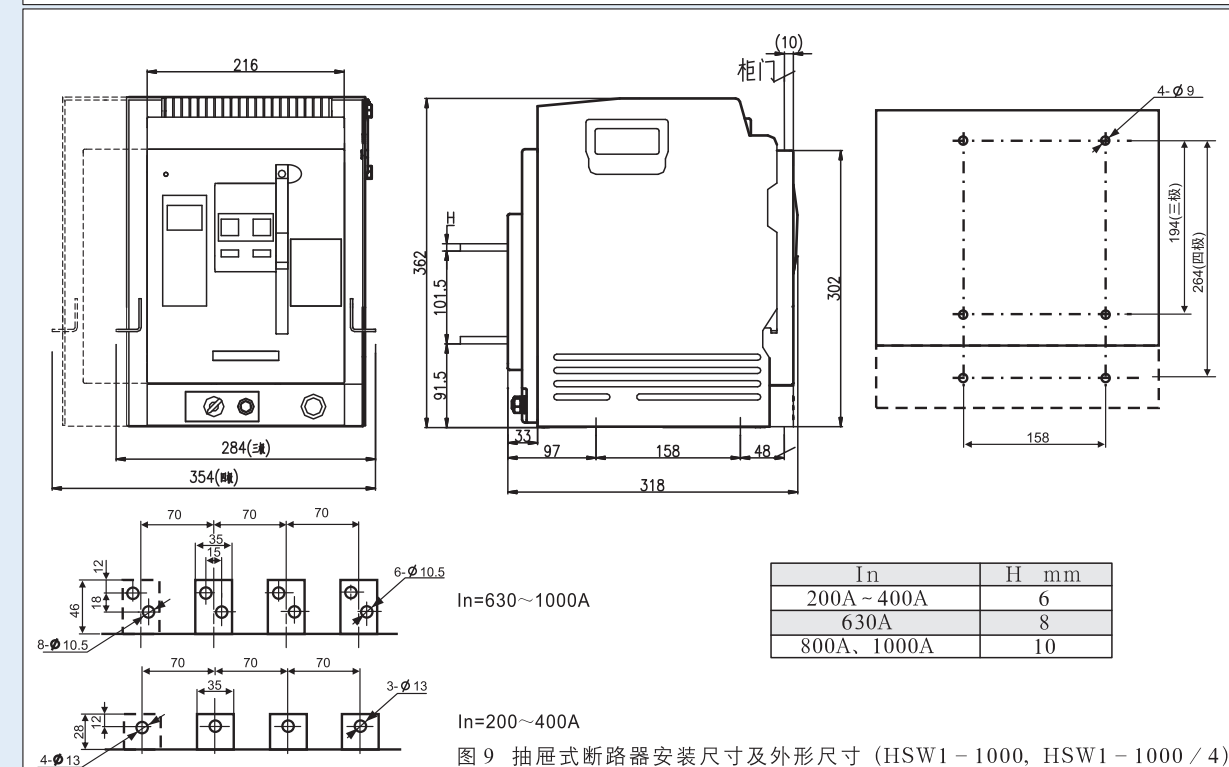


图9 抽出式断路器安装尺寸及外形尺寸（HSW1-1000，HSW1-1000/4）



6.2 HSW1-1600断路器安装尺寸，外形尺寸见图10、11

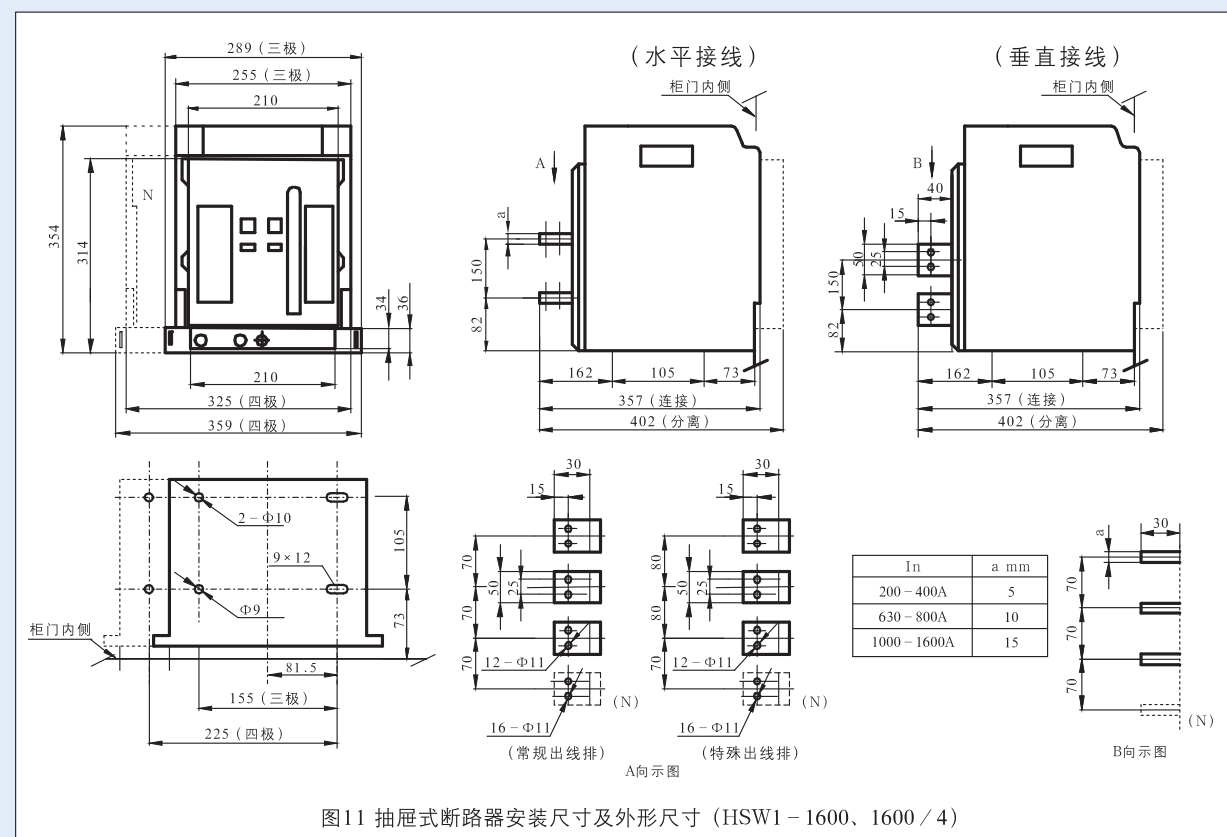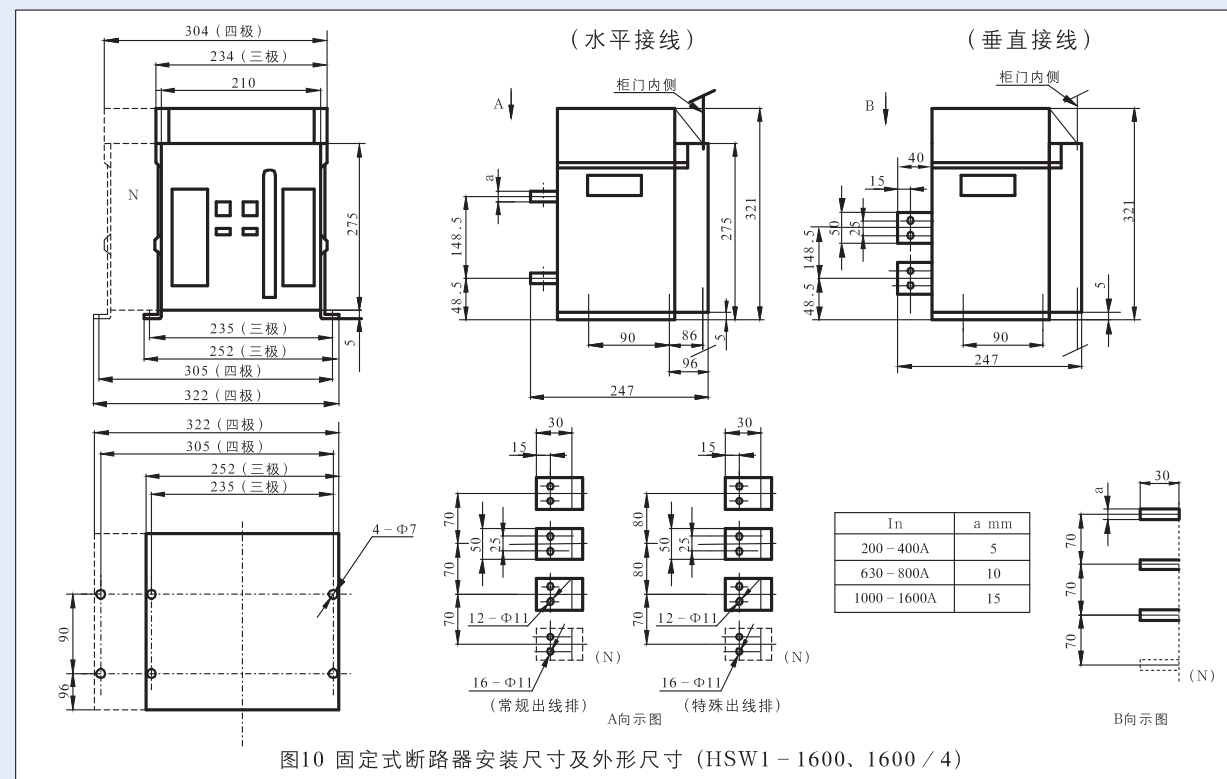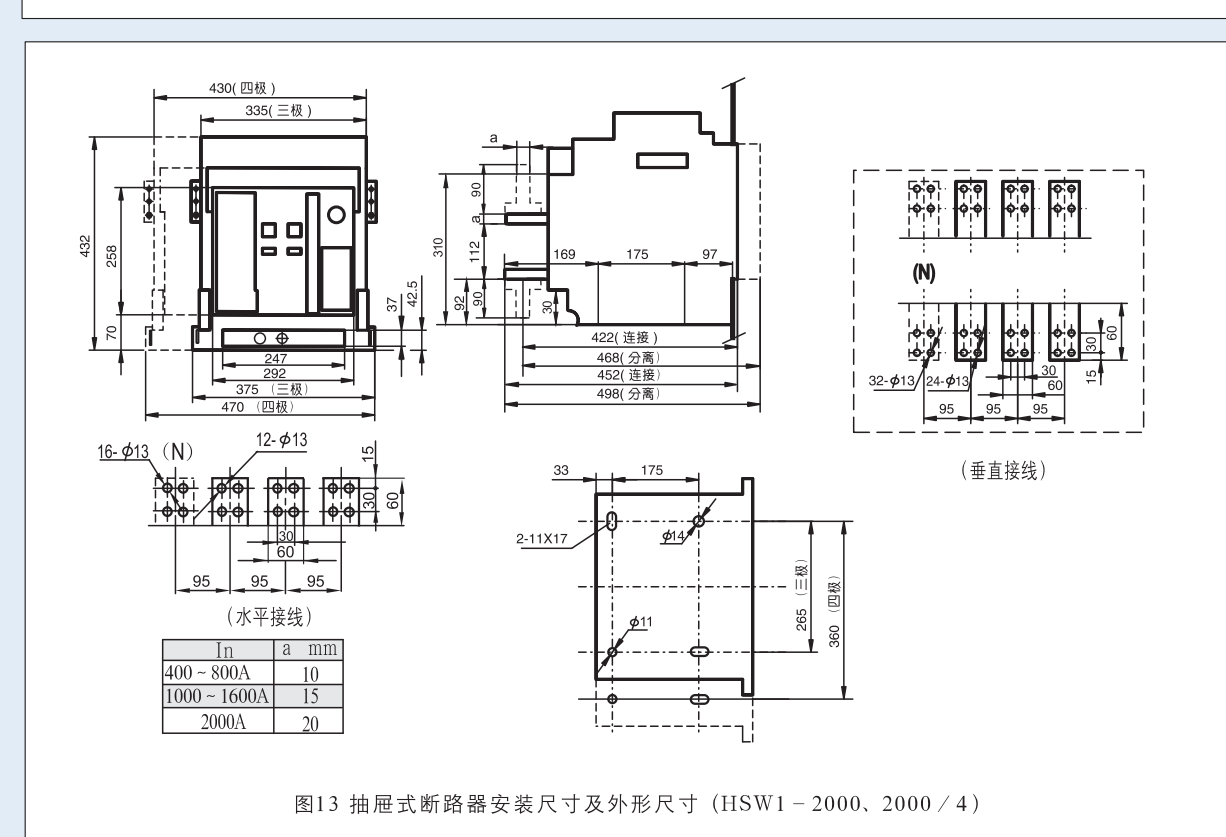



6.3 HSW1-2000断路器安装尺寸，外形尺寸见图12、13

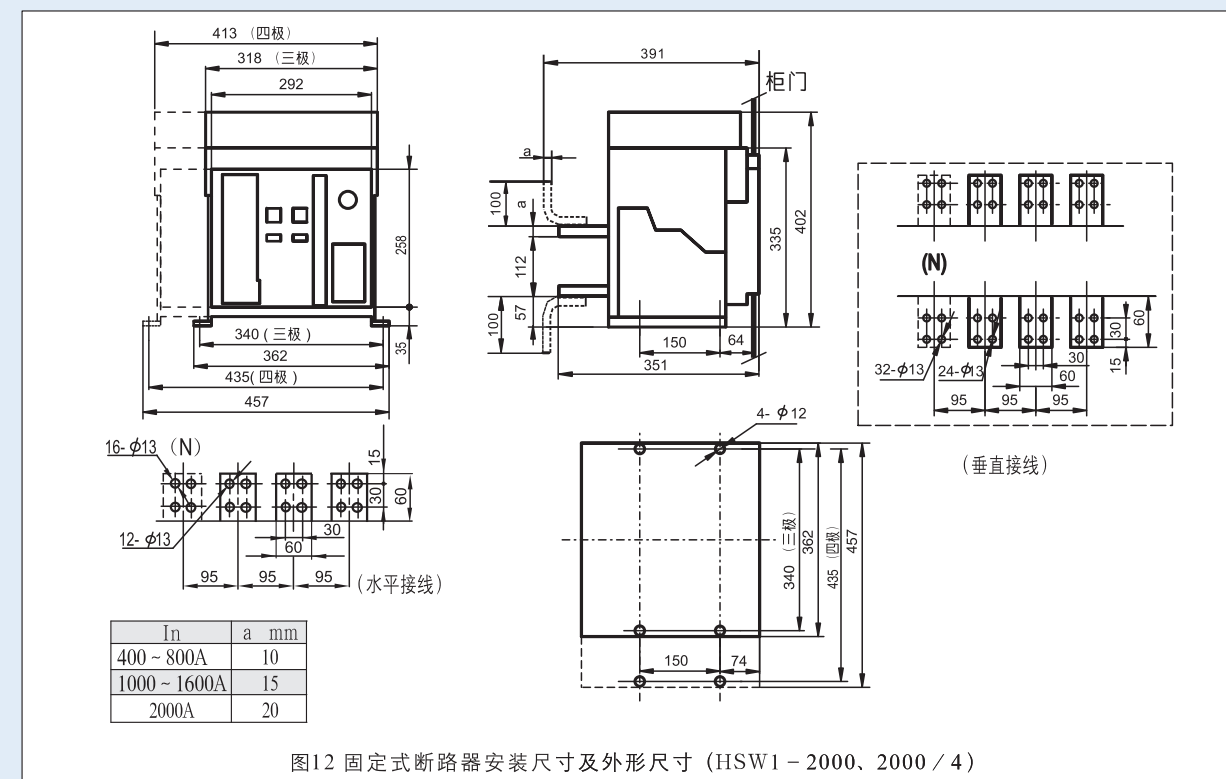




6.4 HSW1-3200断路器安装尺寸，外形尺寸见图14、15

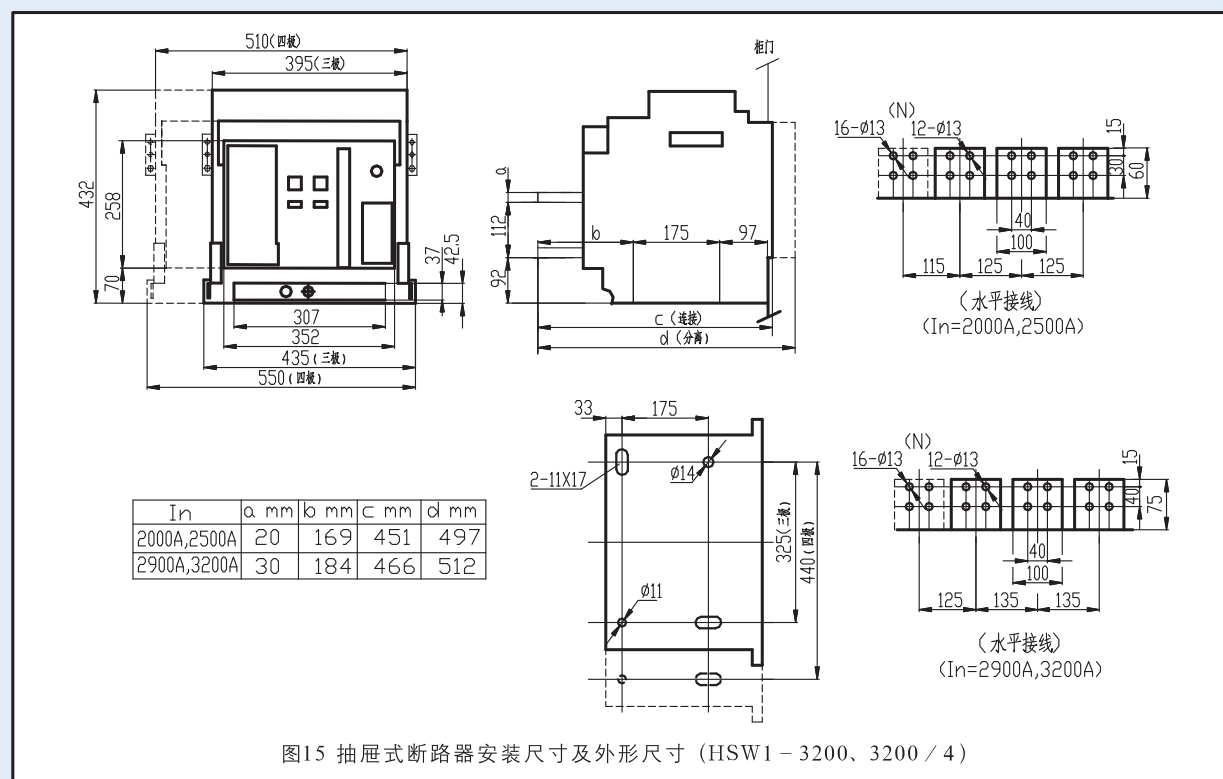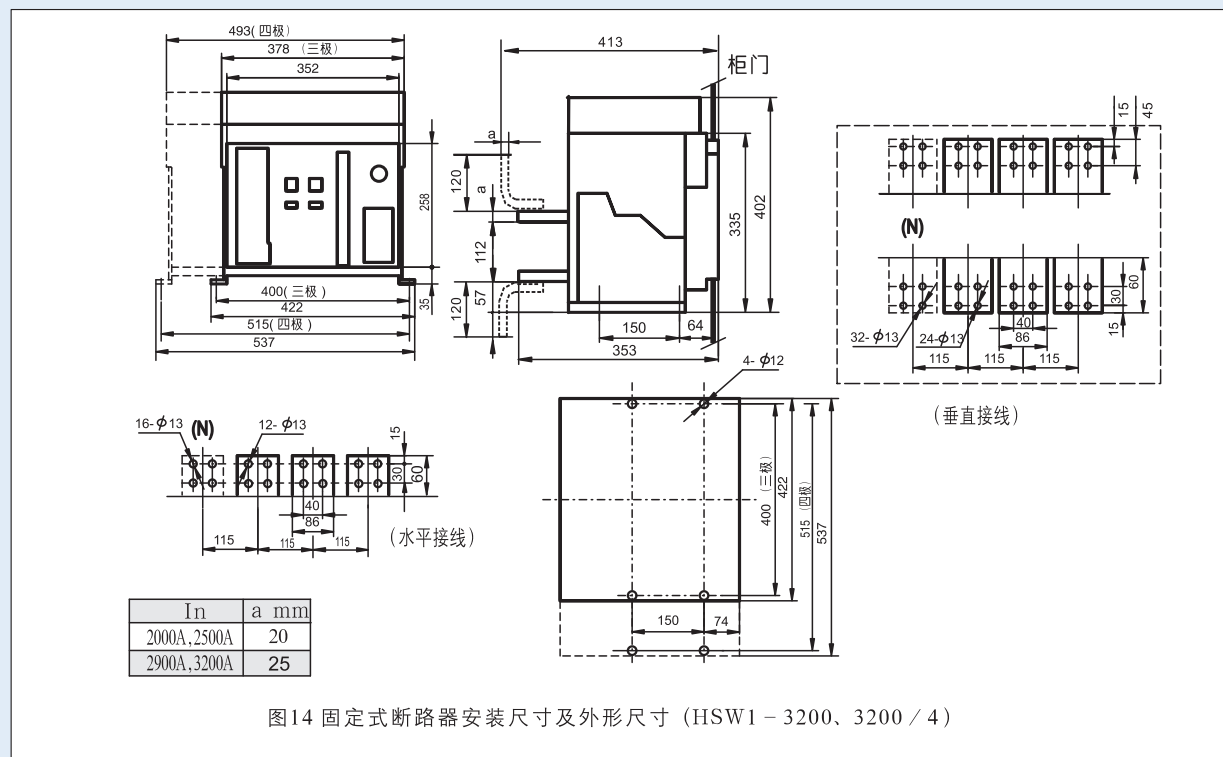


6.5 HSW1-4000断路器安装尺寸，外形尺寸见图16、17

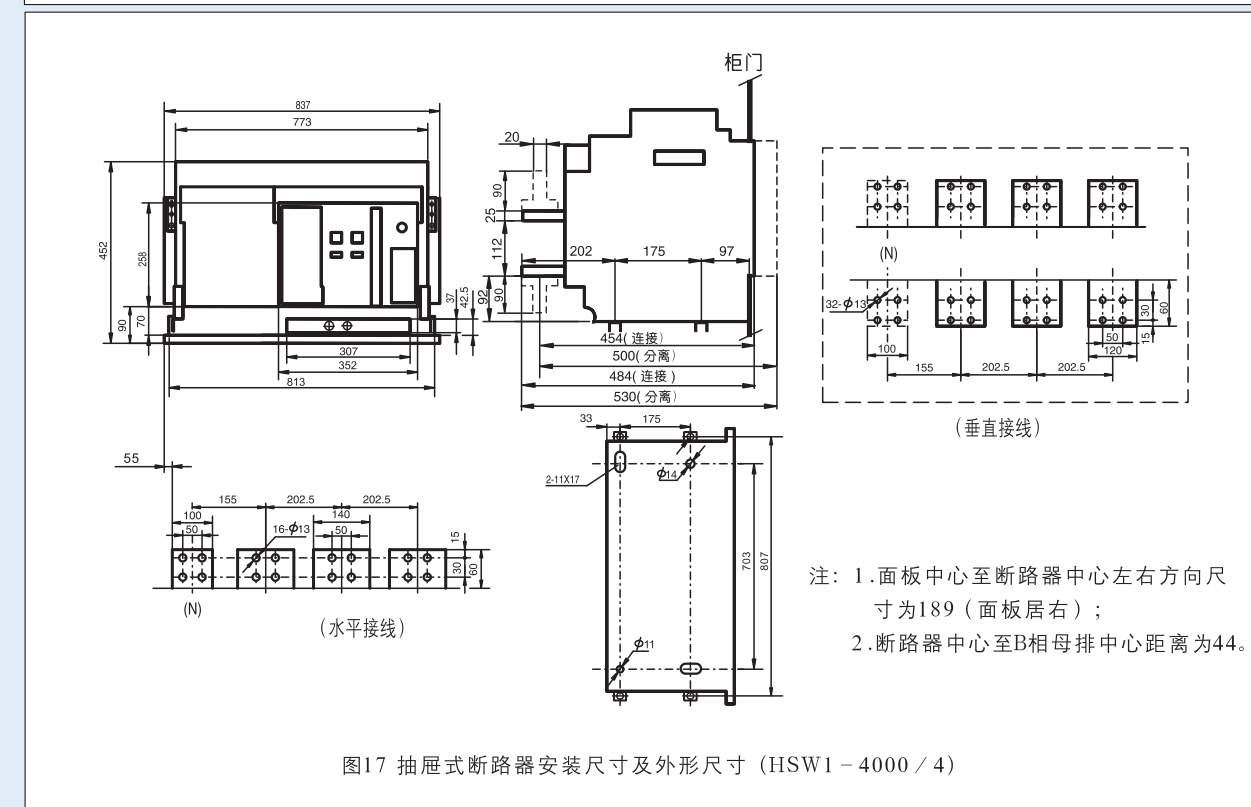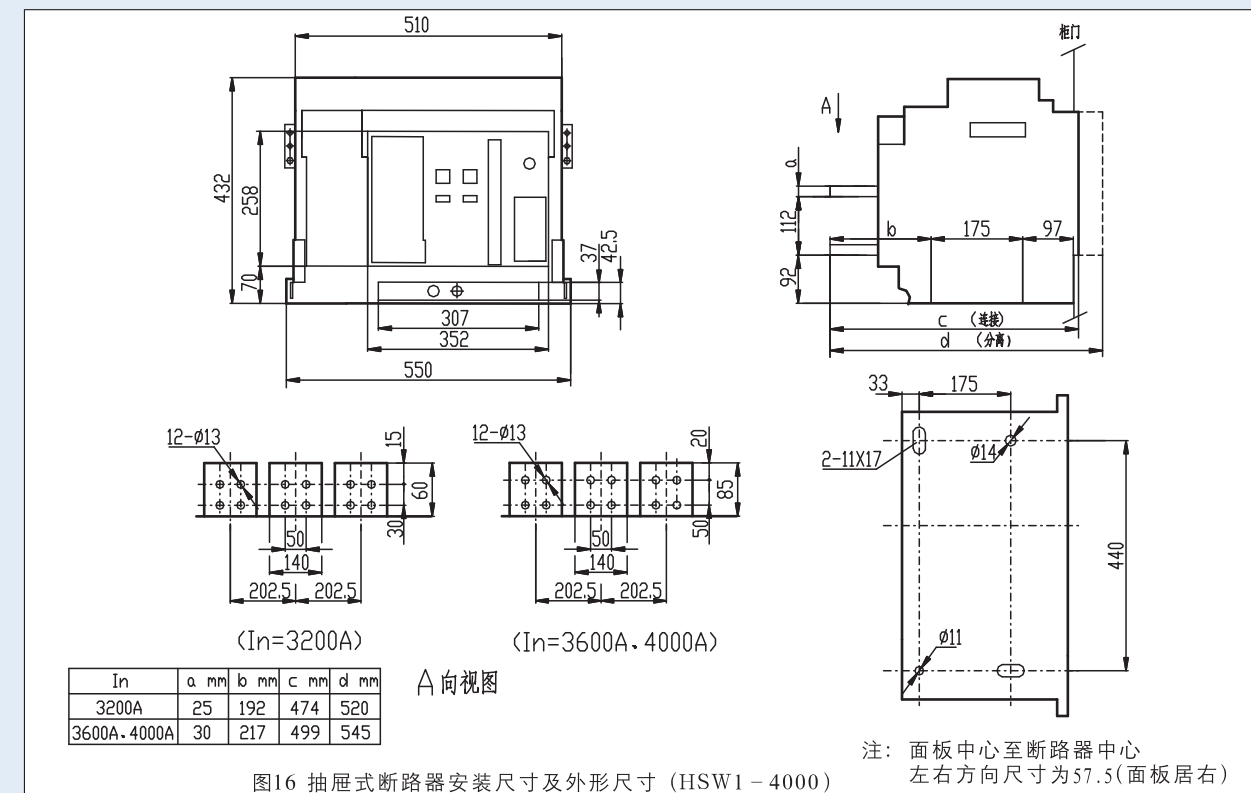

6.6 HSW1-6300断路器安装尺寸，外形尺寸见图18、19、20

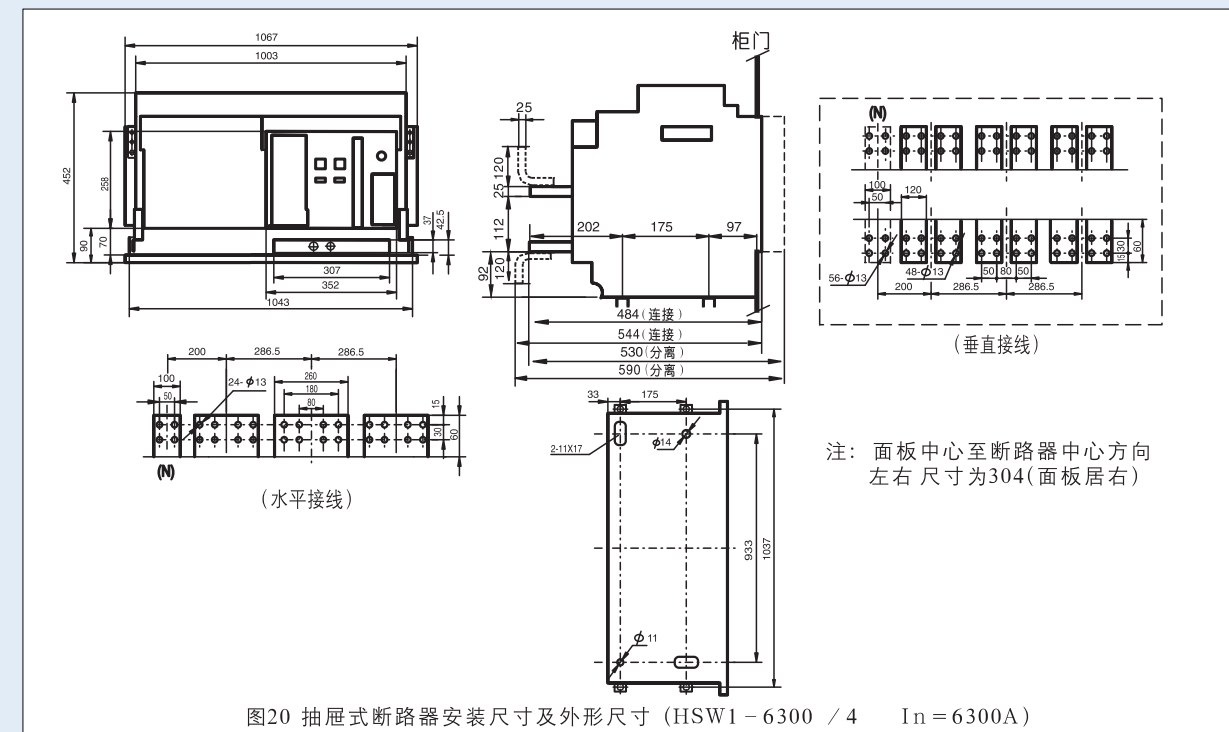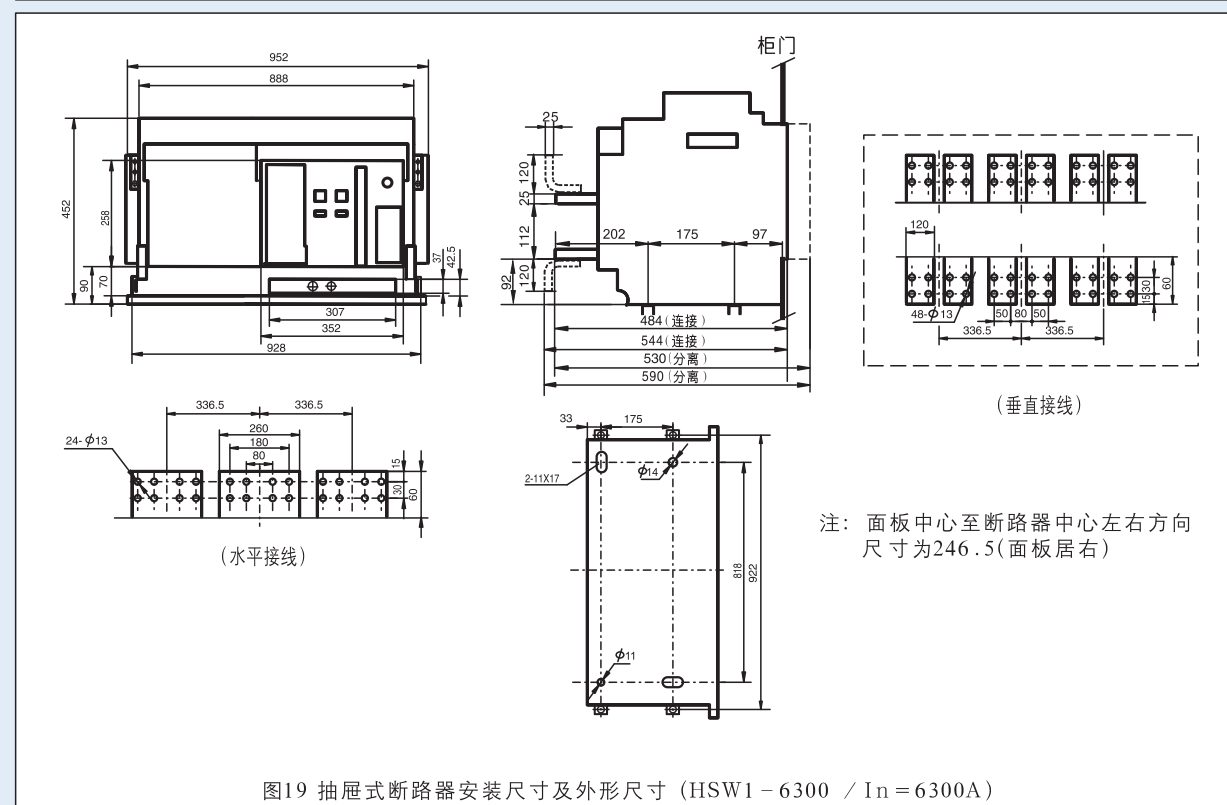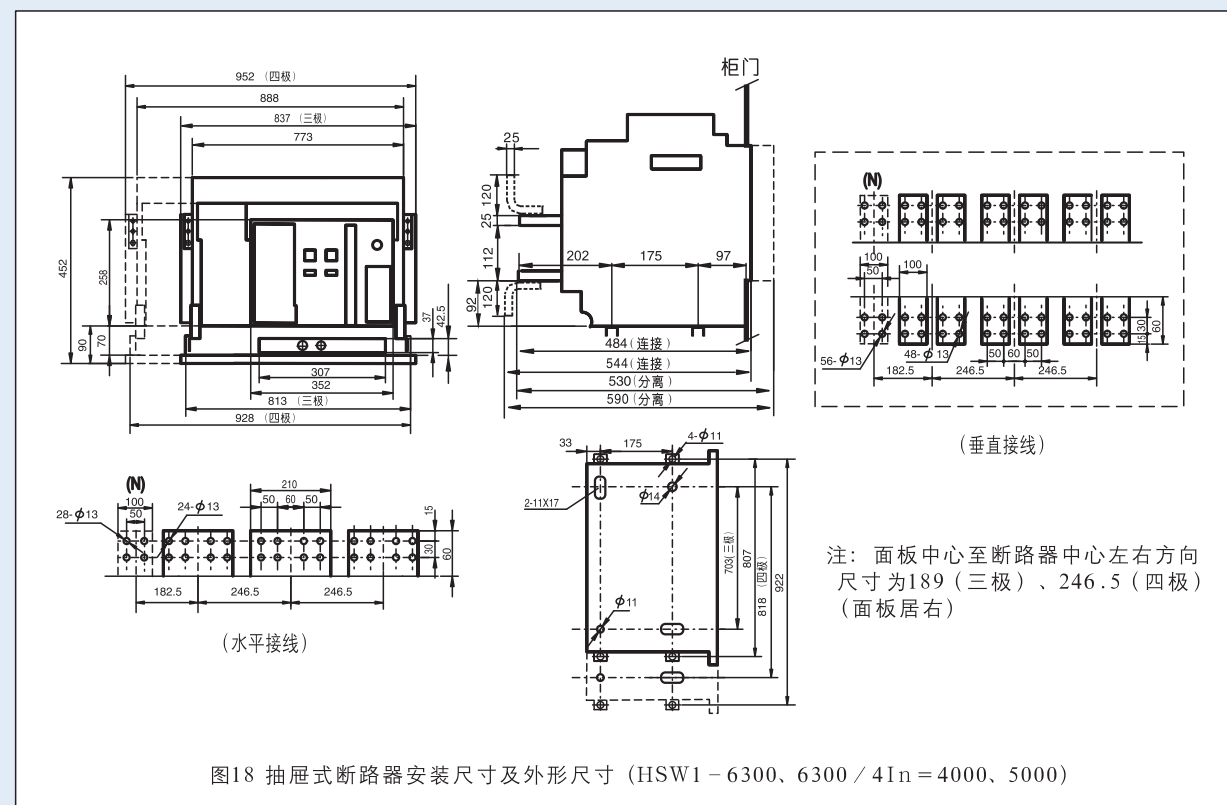

6.7 HSF-1电源模块 HSF-2继电器模块外形图

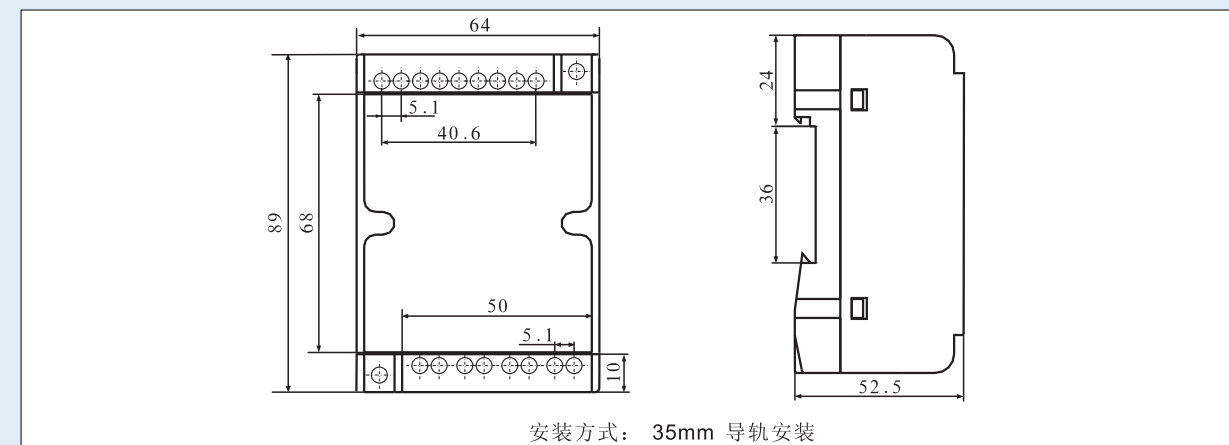




6.8 用户连接铜排规格、数量见表12（仅作参考、参考用）

表12

额定电流	外接铜排规格	每极根数	额定电流	外接铜排规格	每极根数
200A	30×5	1	2500A	100×5	4
400A	30×5	2	2900A	100×10	3
630A	40×5	2	3200A	120×10	3
800A	50×5	2	3600A	120×10	4
1000A	60×5	2	4000A	120×10	4
1250A	80×5	2	5000A	120×10	6
1600A	100×5	2	6300A	120×10	6
2000A	100×5	3	注：当选用6300 / 4000A时，宜采用每极5根100×10		

表中规格为断路器处于周围环境温度最高40℃，敞开安装且满足GB14048.2中约定发热条件下所采用的铜排规格。

7、门框尺寸及安装孔孔距

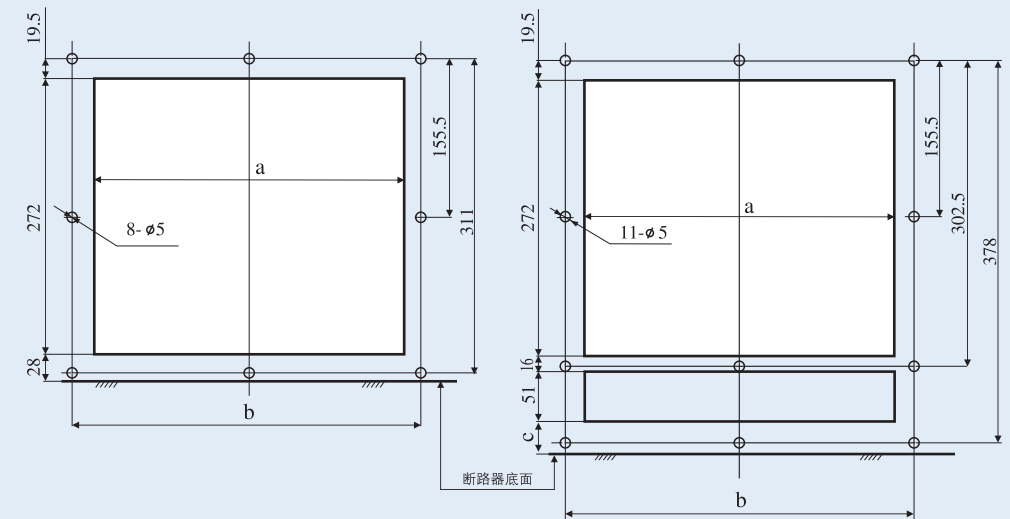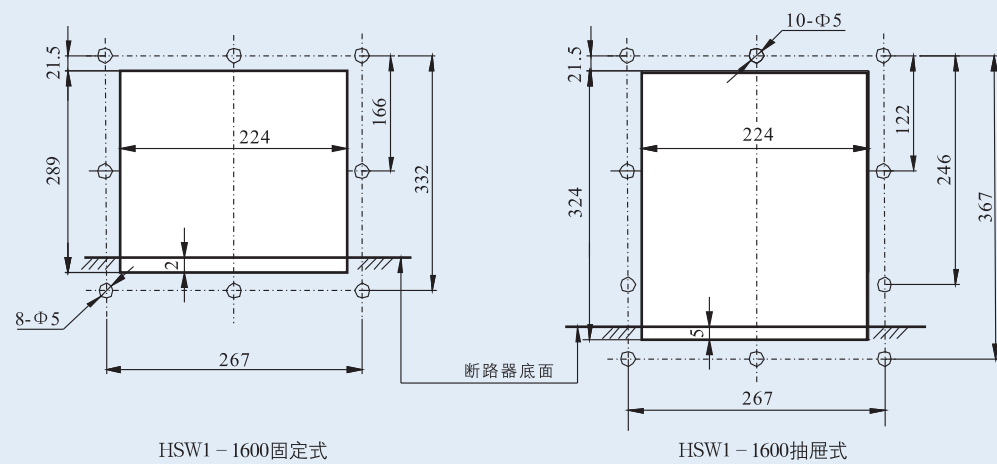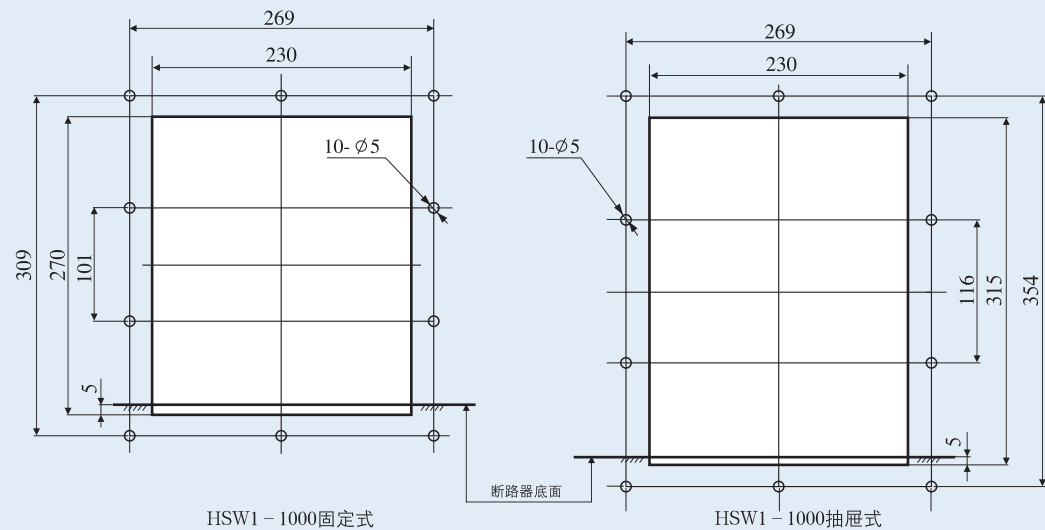

HSW1-2000~3200固定式及HSW1-2000~6300抽出式门框尺寸及安装孔孔距见表13。

表13

Inm	a mm	b mm	c mm
2000、2000 / 4	306	345	0
3200、3200 / 4、4000 / 3	366	405	0
4000 / 4、6300、6300 / 4	366	405	20

8、自动电源转换系统


8.1 概述

自动电源转换系统是实现两路电源之间转换供电以确保用户供电可靠性，其有断路器、机械联锁、控制器和电气联锁电路组成如下图所示。智能型自动转换开关控制器（以下简称控制器）是自动电源转换系统的控制中心，控制器通过控制线与两台执行断路器相联接，实现对两路供电电源进行监测，通过可编程的操作流程完成常用电源与备用电源间的转换。

产品符合标准IEC60947-6-1和GB/T14048.11。


控制器实时检测两路电源电压，当供电电源出现失压、欠压或过压时，立即发出相应的报警并启动转换工作程序等；其面板具有过压、欠压阈值和转换延时、返回延时可调旋钮、多种状态指示。控制器具有五个工作状态和一个试验模式，可实现“自投自复”或“自投不自复”两种自动操作和“常用合闸”、“备用合闸”、“分闸”三种手动操作。试验模式可进行模拟调试。

控制器类型：电网-电网型和电网-发电机型

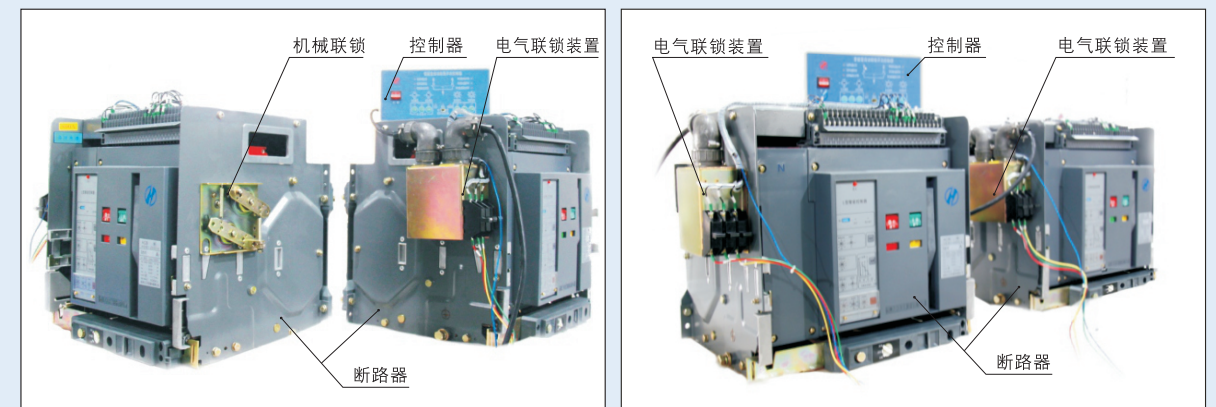


8.2 控制器自动控制逻辑流程

8.2.1 电网-电网型自投自复状态

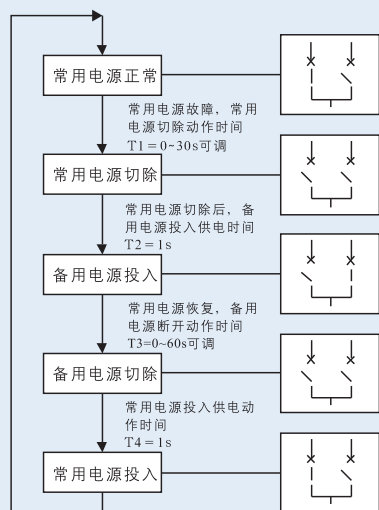


电网-电网型自投自复功能逻辑图

8.2.2 电网-电网型自投不自复状态

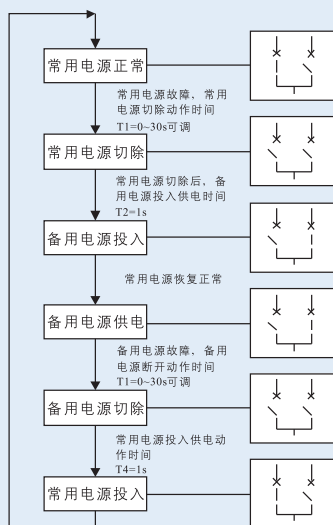

电网-电网型自投不自复功能逻辑图

8.2.3 电网-发电机型自投自复状态

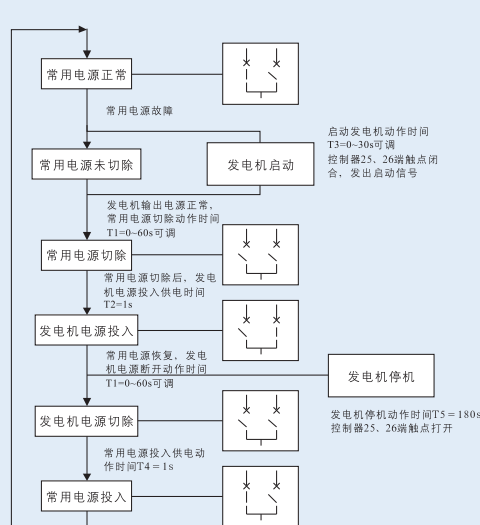


电网-发电机型自投自复功能逻辑图


8.3 控制器外形尺寸和开孔尺寸

控制器开孔尺寸为228×114。

控制器外形尺寸:

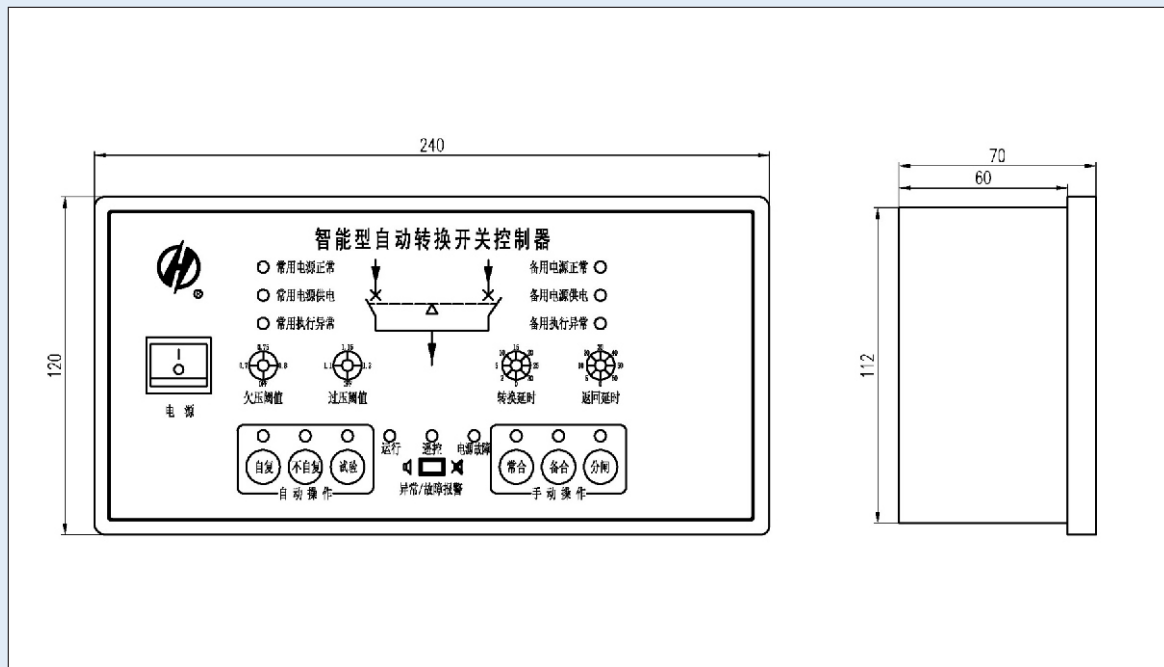

8.4 自动电源转换系统电气原理

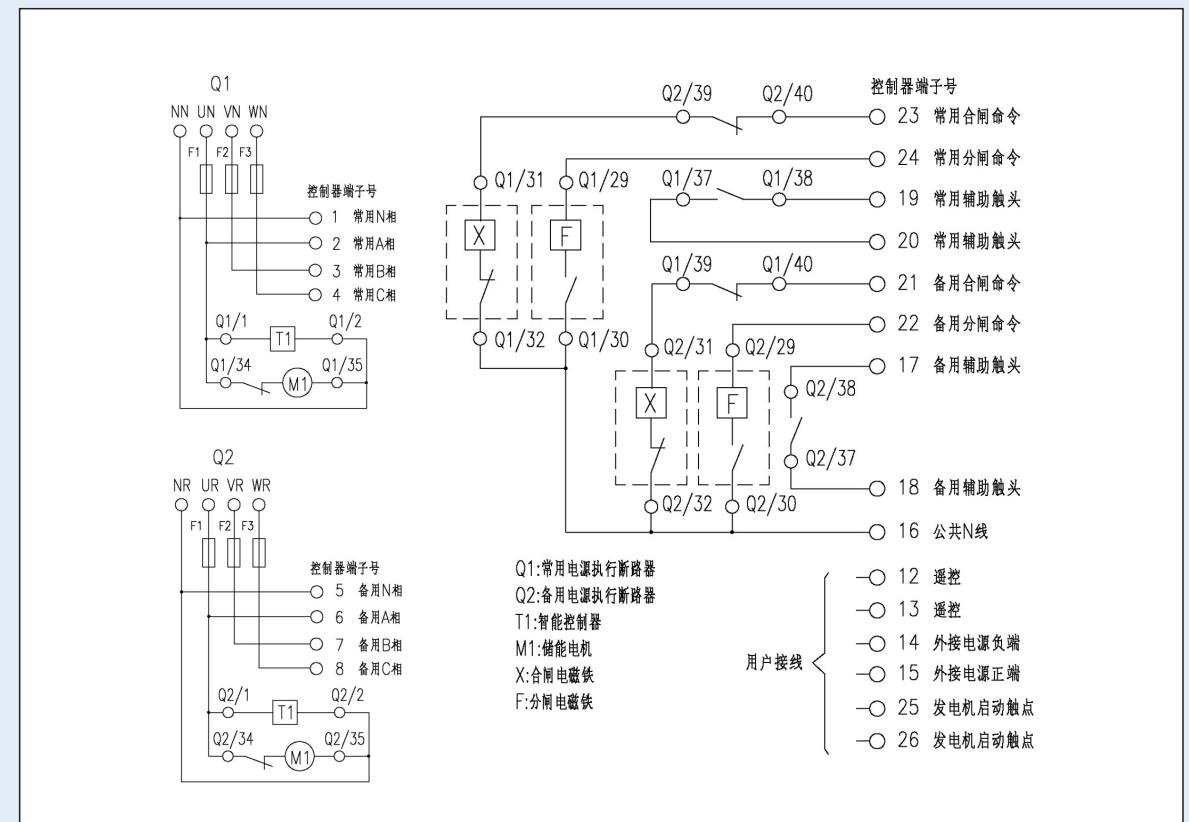

9、安装使用与维护

9.1 安装

9.1.1 安装前先检查断路器的规格是否符合要求。

9.1.2 安装前先用500V兆欧表检查断路器绝缘电阻，在周围介质温度 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 和相对湿度50%~70%时应不小于10MΩ。否则应烘干，待绝缘电阻达到要求方可使用。

9.1.3 断路器安装时，其底座应居于水平位置，并用M10螺钉固定。

9.1.4 安装时对断路器进行可靠的保护接地，接地处有明显的接地标记。包括二次接线端子序20的接地。

9.1.5 断路器的上进线或下进线，均不改变其技术性能。

9.1.6 断路器安装完毕按有关接线图接线后，在主电路通电前（抽屉式断路器抽屉座上的指示指在试验位置）应进行下列操作试验：

- 检查欠电压、分励脱扣器及释能（合闸）电磁铁、电动操作机构电压是否相符（断路器合闸前，欠电压脱扣器必须通电）。
- 上下扳动面罩上的手柄，七次后面板显示“贮能”，并听到“卡嗒”一声，即贮能结束，按动“1”按钮或释能（合闸）电磁铁通电，断路器可靠闭合（在控制器复位按钮可靠复位情况下），扳动手柄能再次贮能。
- 电动机通电操作至面罩显示“贮能”，并伴随“卡嗒”一声，贮能结束，电动机自动断电，按动“1”按钮或释能（合闸）电磁铁通电，断路器可靠闭合。
- 断路器闭合后，无论用欠电压、分励脱扣器或面罩上的“0”按钮、智能控制器的脱扣试验均能使断路器断开。

9.1.7 两台（或以上）断路器进行电气连锁（联动切换）时，必须注意应首先让欠电压脱扣器先得电吸合（带机械连锁的还应使机械连锁可靠复位）后，才能给合闸线圈通电（例如采用加时间继电器的方式进行延时，延时时间至少为1s），否则合闸线圈会因为长期通电而导致烧毁！

9.1.8 HSW1-1000抽屉式断路器设有左右限位件（抽屉座上），欲将开关本体拉出和取出前，均须按下该限位件；再次推入本体，必要时也须按下该限位件。


9.2 智能控制器的应用

9.2.1 HSW1-1000壳架控制器

9.2.1.1 智能控制器界面和按键介绍

a) L型智能控制器界面和按键介绍

1. 额定电流指示
指示控制器的额定电流值
2. 运行 / 脱扣指示灯
双色发光管, 控制器正常运行时, 绿色灯闪烁; 控制器因故障处理或试验脱扣时, 红色灯常亮
3. 负载指示灯
长延时功能打开时, 显示运行最大相电流及过载指示
4. 故障指示灯
指示故障类别
5. 运行键
控制器复位清零, 控制器整定、试验、故障后必须按此键
6. 故障键
断路器故障跳闸后, 按此键可指示控制器最后一次脱扣类别原因
7. 试验键
按此键可模拟瞬时故障脱扣, 用于检查控制器与断路器配合完好情况
8. 单相接地整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改单相接地整定电流倍数值
9. 单相接地整定时间旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改单相接地整定时间值
10. 瞬时整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改瞬时整定电流倍数值
11. 短延时整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改短延时整定电流倍数值
12. 短延时整定时间旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改短延时整定时间值
13. 长延时整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改长延时整定电流倍数值
14. 长延时整定时间旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改长延时整定时间值
15. 中性极保护整定旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改中性极保护整定倍数值

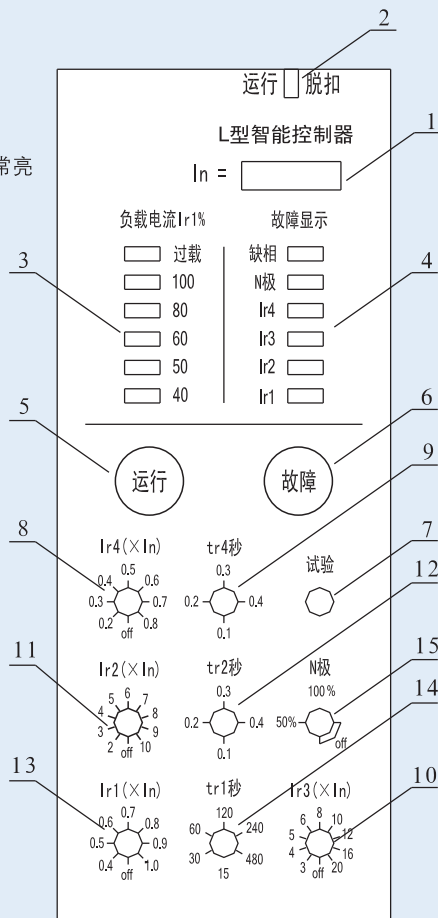

b) M型、H型智能控制器界面和按键介绍



按键介绍:

本控制器的人机交互界面由按键和液晶显示菜单画面组成:

a、五个按键: ↑键、↓键、→键、复位键、参数/确认键


↑键用于具体数字设定时的数值调整—上调

↓键用于具体数字设定时的数值调整—下调

→键用于在菜单中各功能选项间的切换, 如同PC机中的“TAB”键

复位键用于控制器复位清零, 通常控制器试验或者故障脱扣后, 须按此键

参数/确认键用于保存输入的数据或者进入光标所在的菜单

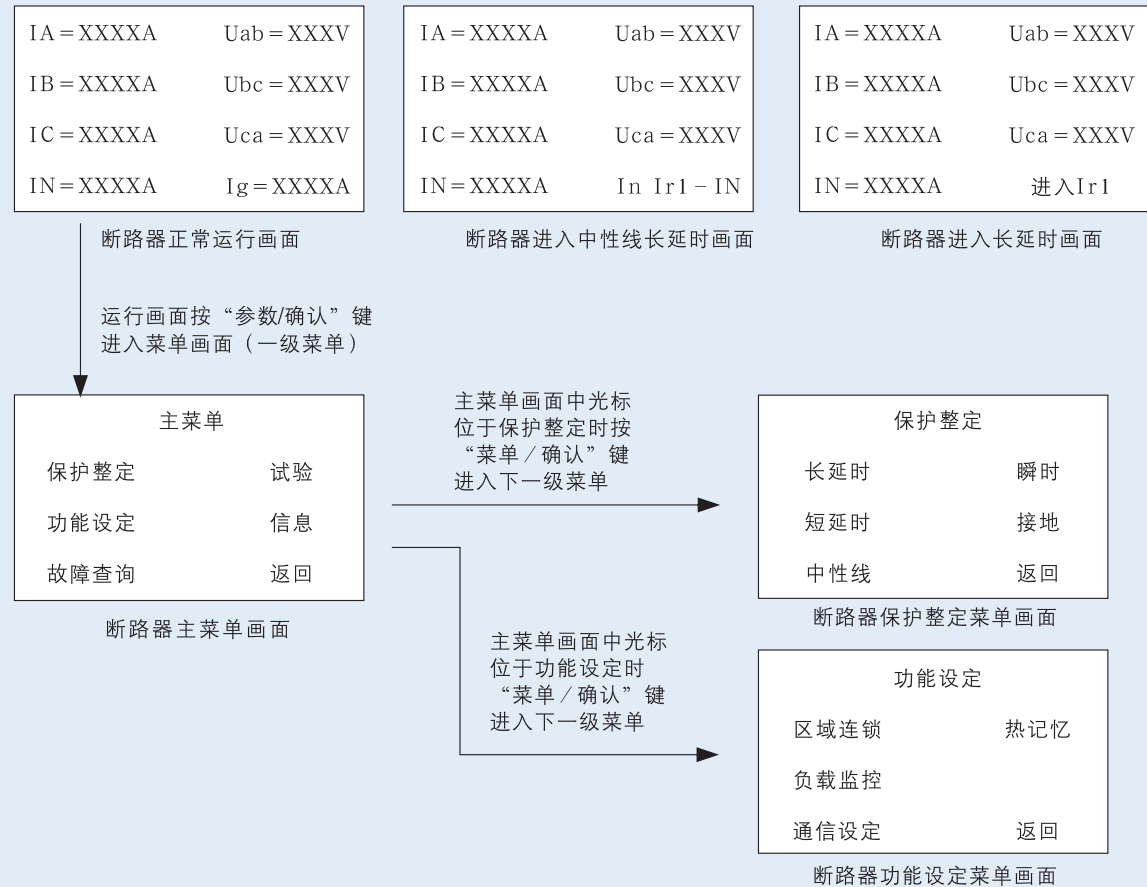

菜单分三级, 主要用于各类保护参数的整定、各类功能的开/关和设定以及各类参数的查看。

其中一级菜单为主菜单, 如上图, 在运行画面按“参数/确认”键后即可进入; 其功能选项为:


- 1) 保护整定—可进入保护整定菜单, 执行长、短延时、瞬时、接地、中性线保护的设定
- 2) 功能设定—可进入功能设定菜单, 执行区域连锁、负载监控、通信设定、热记忆、MCR等功能的设定
- 3) 故障查询—可进入故障查询界面, 查看上一次故障发生时的电流、相位等数据
- 4) 试验—可进入试验界面, 选择进行脱扣试验或不脱扣试验, 验证控制器和断路器的配合
- 5) 信息—可进入信息界面, 查看断路器的出厂日期、额定电流、出厂编号等信息
- 6) 返回—可以返回运行画面, 如在二级菜单或三级菜单, 则返回上一级菜单。

9.2.2 HSW1-1600壳架控制器

9.2.2.1 智能控制器界面和按键介绍

a) L型智能控制器界面和按键介绍

1. 额定电流指示
指示控制器的额定电流值
2. 运行 / 脱扣指示灯
双色发光管, 控制器正常运行时, 绿色灯闪烁; 控制器因故障处理或试验脱扣时, 红色灯常亮
3. 负载指示灯
长延时功能打开时, 显示运行最大相电流及过载指示
4. 故障指示灯
指示故障类别
5. 运行键
控制器复位清零, 控制器整定、试验、故障后必须按此键
6. 故障键
断路器故障跳闸后, 按此键可指示控制器最后一次脱扣类别原因
7. 试验键
按此键可模拟瞬时故障脱扣, 用于检查控制器与断路器配合完好情况
8. 单相接地整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改单相接地整定电流倍数
9. 单相接地整定时间旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改单相接地整定时间值
10. 瞬时整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改瞬时整定电流倍数
11. 短延时整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改短延时整定电流倍数
12. 短延时整定时间旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改短延时整定时间值
13. 长延时整定电流旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改长延时整定电流倍数
14. 长延时整定时间旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改长延时整定时间值
15. 中性极保护整定旋钮
调整旋钮箭头指示的刻度值可修改中性极保护整定倍数

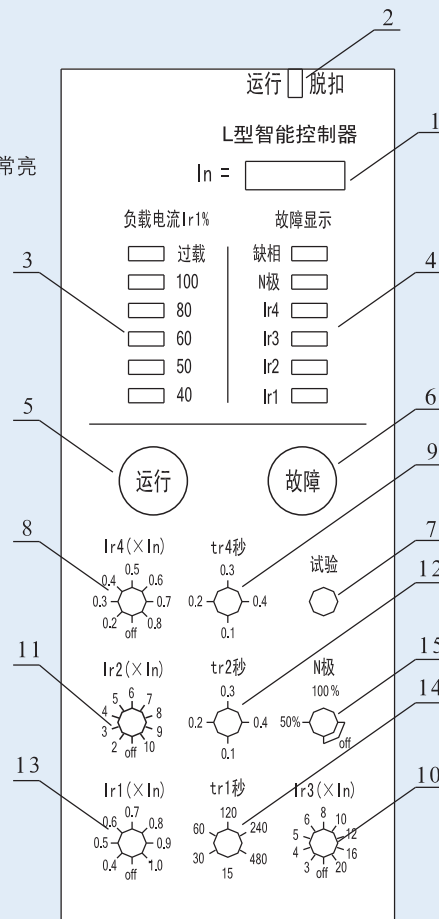

b) M型、H型智能控制器界面和按键介绍



按键介绍:

本控制器的人机交互界面由按键和液晶显示菜单画面组成:

a、五个按键: ↑键、↓键、→键、复位键、参数/确认键


↑键用于具体数字设定时的数值调整—上调

↓键用于具体数字设定时的数值调整—下调

→键用于在菜单中各功能选项间的切换, 如同PC机中的“TAB”键

复位键用于控制器复位清零, 通常控制器试验或者故障脱扣后, 须按此键

参数/确认键用于保存输入的数据或者进入光标所在的菜单

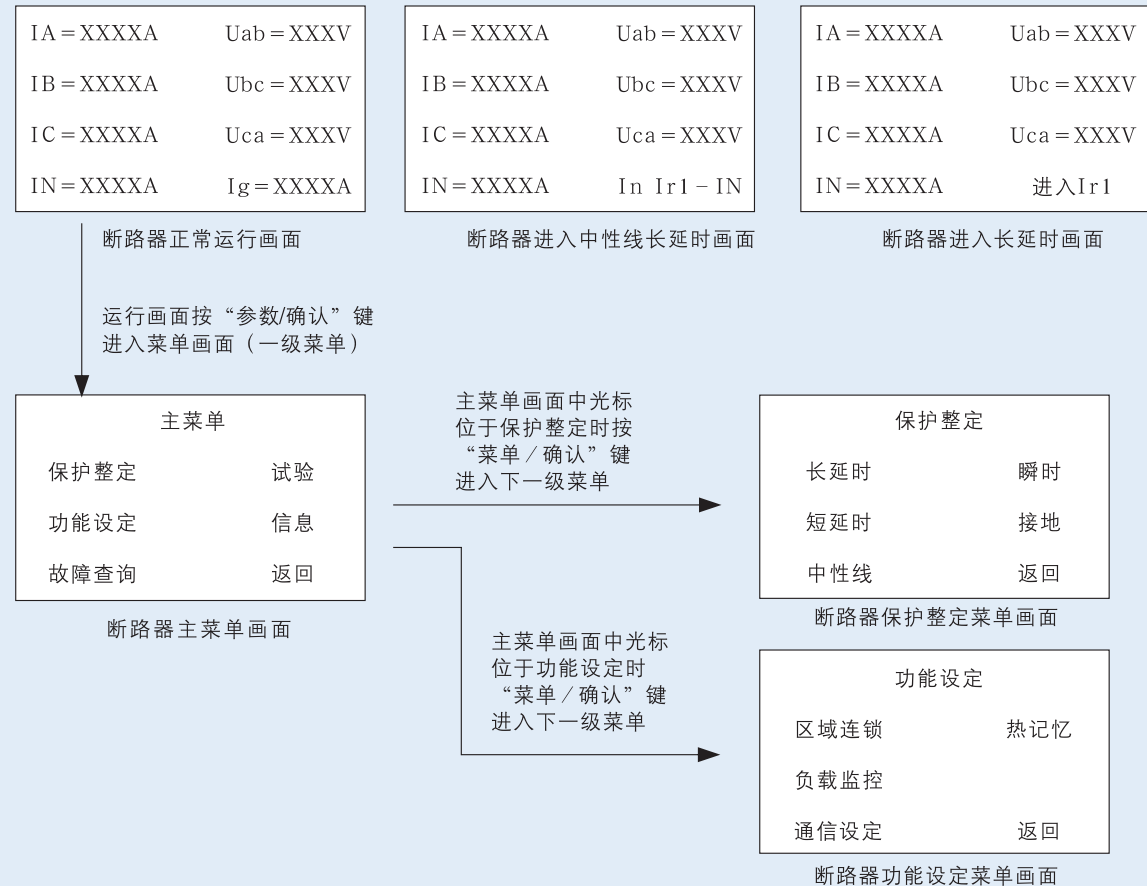

菜单分三级, 主要用于各类保护参数的整定、各类功能的开/关和设定以及各类参数的查看。

其中一级菜单为主菜单, 如上图, 在运行画面按“参数/确认”键后即可进入; 其功能选项为:


- 1) 保护整定—可进入保护整定菜单, 执行长、短延时、瞬时、接地、中性线保护的设定
- 2) 功能设定—可进入功能设定菜单, 执行区域连锁、负载监控、通信设定、热记忆、MCR等功能的设定
- 3) 故障查询—可进入故障查询界面, 查看上一次故障发生时的电流、相位等数据
- 4) 试验—可进入试验界面, 选择进行脱扣试验或不脱扣试验, 验证控制器和断路器的配合
- 5) 信息—可进入信息界面, 查看断路器的出厂日期、额定电流、出厂编号等信息
- 6) 返回—可以返回运行画面, 如在二级菜单或三级菜单, 则返回上一级菜单。

9.2.3 HSW1-2000及以上壳架控制器

9.2.3.1控制器的型号分类及外观说明

a) L型控制器

- 1—复位按钮。断路器故障、试验脱扣后如果要再次闭合，须将其复位，否则断路器不能闭合。
- 2—额定电流指示。指示控制器的额定电流值。
- 3—单相接地整定电流旋钮。调整旋钮箭头指示的刻度值可修改单相接地整定电流倍数值。
- 4—单相接地整定时间开关。拨动拨码开关可修改单相接地整定时间值。
- 5—瞬时整定电流旋钮。调整旋钮箭头指示的刻度值可修改瞬时整定电流倍数值。
- 6—短延时整定电流旋钮。调整旋钮箭头指示的刻度值可修改短延时整定电流倍数值。
- 7—短延时整定时间开关。拨动拨码开关可修改短延时整定时间值。
- 8—长延时整定电流旋钮。调整旋钮箭头指示的刻度值可修改长延时整定电流倍数值。
- 9—长延时整定时间旋钮。调整旋钮箭头指示的刻度值可修改长延时整定时间值。
- 10—试验键。此键检查控制器与断路器的配合完好情况。
- 11—负载指示。显示运行（最大相）电流及过载指示。
- 12—故障显示灯。指示故障类别。
- 13—故障键。断路器故障跳闸后按此键，可指示故障跳闸的类别原因。断电后仍具有故障记忆功能。
- 14—运行键。控制器整定、试验、故障后必须按此键，使控制器进入正常运行状态。
- 15—运行指示灯。正常运行时该灯闪亮。自检故障时恒亮，电源故障时熄灭。
- 16—脱扣指示灯。指示控制器因故障处理或试验而脱扣。

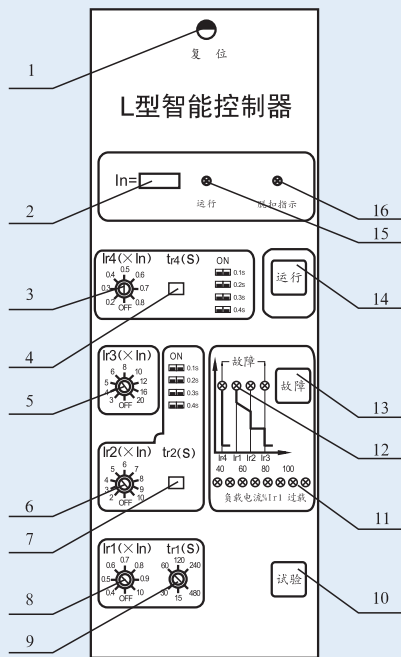


b) M型控制器

- 1—复位按钮。断路器故障、试验脱扣后如果要再次闭合，须将其复位，否则断路器不能闭合。
- 2—液晶显示屏。可显示各类信息。
- 3—额定电流指示。指示控制器的额定电流值。
- 4—故障键。断路器故障跳闸后按此键，可指示故障跳闸的类别原因。断电后仍具有故障记忆功能。与“参数”键配合可查询五次历史故障。
- 5—脱扣键。用来弹出试验参数设定画面，与“参数”键配合可进行试验。
- 6—不脱扣键。用来弹出试验参数设定画面，与“参数”键配合可进行不脱扣试验。
- 7—+、-键。设定参数值用，每按一下数值加1或减1。“+”键与“参数”键配合可用于量程切换。
- 8—存贮键。用于参数修改后的确认、存贮。
- 9—移位键。修改参数时，右移光标位置用，或时间调整时换挡用。
- 10—参数键。检查或设定各种保护特性电流、时间和功能设定用。按此键可循环指示各状态。
- 11—运行键。控制器整定、试验、故障后必须按此键，使控制器进入正常运行状态。

c) H型控制器

面板参照M型。

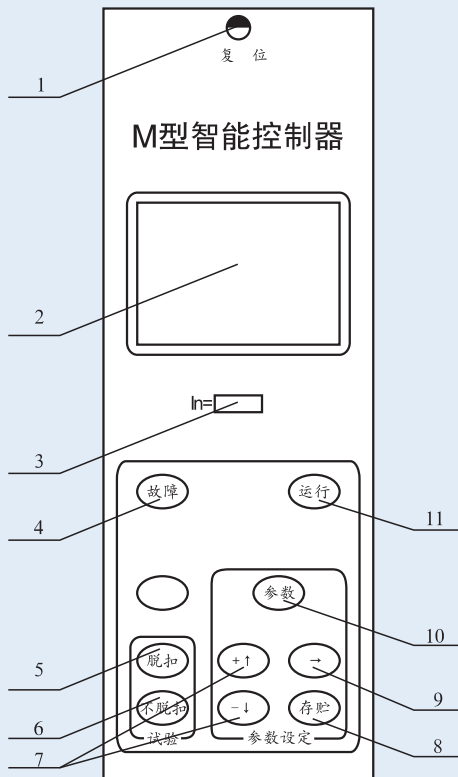

9.2.3.2 控制器整定方法

a) L型控制器

L型控制器由于采用编码开关整定方式，修改整定参数仅需用专用工具（小型钟表用螺丝刀）旋转 / 拨动编码开关至所需值即可。当箭头指向每个档位时都有到位感，请注意不要强行将其停留在中间位置。

四种保护特性均设有“OFF”档，将箭头指向该位置，即表示关闭该项特性保护功能。用户修改面板整定参数后，一秒钟后生效；也可按“运行”键，整定参数立即生效。

L 型控制器设置整定值见表14:

表14

壳架等级额定电流Inm	1000、2000A								≥ 3200A											
长延时电流Ir1可整定倍数(XIn)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	OFF	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	OFF				
长延时时间tr1可整定值(s)	15	30	60	120	240	480			15	30	60	120	240	480						
短延时电流Ir2可整定倍数(XIn)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF
短延时时间tr2可整定值(s)	0.1		0.2		0.3		0.4		0.1		0.2		0.3		0.4					
瞬时电流Ir3可整定倍数(XIn)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	OFF	3	4	5	6	7	8	10	12	14	OFF
接地故障电流Ir4可整定倍数(XIn)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	OFF	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	OFF				
接地故障时间tr4可整定值(s)	0.1		0.2		0.3		0.4		0.1		0.2		0.3		0.4					

b) M型控制器

控制器长延时整定——按“运行”键后，按“参数”键一次，此时即进入长延时电流整定画面，显示长延时出厂电流整定值，一般为In，电流整定范围为（0.4~1.0）In，根据需要按   键，每按一次以“1”增减，并配合  键移动光标修改（用“参数”+  复合键可实现量程转换）。用户根据需要将其调到合适的数值后，接着按一次“存贮”键，此时画面提示“如果确定要修改，请再按存贮键”，这时再按一次“存贮”键，系统即将修改后的数据存入，系统会再次提示“存贮完毕”，表示长延时电流整定值已存贮结束。此时按一下“运行”键，系统即按修改后的保护值进行保护。

长延时时间整定——长延时电流整定结束后，系统画面提示“存贮完毕”时，再按一次“参数”键，即可进入长延时时间整定画面（如果在系统提示“存贮完毕”5秒钟之内不按任何按键，系统将自动复位进入正常运行状态——相当于按了一下“运行”键。此时如需进入长延时时间整定画面，则须按两下“参数”键）。此时画面中的光标停留在某一值上，该值即为出厂整定值。如需修改，则可用  键将光标移至所需的时间处即可。重复上述的存贮步骤。

短延时、瞬时、接地故障、负载监控等保护整定电流和时间方法同上，用户根据系统画面提示操作即可。四种保护特性均设有“OFF”档，将光标落在该位置并存贮，即表示关闭该项特性保护功能。控制器在整定过程中，一旦有故障信号，则自动封锁键功能，进入故障处理状态。

c) H型控制器

在设定菜单中增加通信设定画面，其中包括节点地址设定、波特率设定以及远 / 近程设定选项。在远程状态，断路器由上位机控制，面板操作无效。在近程状态，断路器可进行面板操作，但不能进行通信遥控和远程参数设定。

控制器各种保护参数一般不得交叉设定，保护优先级如下：长延时<短延时<瞬时。若交叉设定如Ir3<Ir2，则Ir2被屏蔽而无法执行。对于重合闸的，ILC2设定值应小于ILC1。控制器参数全部整定好后，再按一次“运行”键或断电复位一次，使控制器处于运行状态。

9.2.1.3 控制器试验方法

a) L型控制器

按动试验键即可进行脱扣试验。

控制器试验结束后，需按一下“运行”键使控制器进入正常运行状态；同时还必须按一下机械“复位”按钮，方可闭合断路器。

b) M、H型控制器

控制器参数设定后，在断路器运行前，用户可以对控制器各种保护功能进行检查。控制器试验有脱扣／不脱扣选择，按“脱扣”键试验时，断路器分断；按“不脱扣”键试验时,则不发脱扣信号，断路器不分断。具体操作如下：用“脱扣”或“不脱扣”键，先进入到长延时试验画面（此时按“参数”键可将画面依次切换到短延时、瞬时或接地故障试验画面），用、、调整出一个模拟故障的试验电流（注意:不要“存贮”锁定），然后按“参数”+“脱扣”或“参数”+“不脱扣”键，同时按“参数”+“脱扣”两键，断路器分断；同时按“参数”+“不脱扣”两键,则断路器不分断,而控制器各种指示状态正常。试验后需按一下机械“复位”按钮和“运行”键，方可进行其它试验或投入运行。

9.2.1.4 控制器其它使用规则

控制器在整定、检查状态，5秒钟内不按键,则自动清键进入运行状态；同时一旦出现故障，则自动封锁键功能，进入故障处理状态。

a. 设定检查

控制器“运行”后，在无故障情况下，连续按动“参数”键，循环显示各种保护和功能的设定情况检查好后请按一下“运行”键（5秒钟内不按键自动进入正常运行状态）。

b. 电网运行电流和电压检查

控制器“运行”后，系统画面会显示当前的各相运行电流和接地电流值，以及各线电压（L型仅能显示最大相运行电流，用光柱指示）。

c. 故障检查

控制器可记录最近五次历史故障（试验状态不记忆）。需查询故障信息时，对M型控制器先按“故障”键，显示最近一次发生的故障画面“#1”。如果需查询以往发生的故障，则依次按下“参数”键，系统会依次显示#2、#3、#4、#5，如再按“参数”键,则回复到#1画面。而对L型控制器，则可用“故障”键依次查询最近五次历史故障(仅指示其故障性质，相应发光二极管亮，10秒钟后自动熄灭)。控制器故障检查结束后，需按一下“运行”键，以使其进入正常运行状态。

d. 复位

断路器合闸前必须首先按一下控制器“运行”键，使控制器进入正常运行状态,然后再按一下机械“复位”按钮，方可闭合断路器。

9.2.4 HSW1系列断路器控制器参数整定

9.2.4.1 用户根据表4、表5、表6对产品的特性设定有特殊要求，可在订货时说明，出厂时按订货要求整定。

9.2.4.2 用户订货无说明时，控制器出厂整定见表15:

表15

	壳架等级	长延时Ir1	长延时tr1	短延时Ir2	短延时tr2	瞬时Ir3	接地Ir4	接地tr4
配电和电机保护	1000～6300	1.0In	120s	6In	0.4s	10In	0.8In	0.4s
发电机保护	1000～6300	1.0In	15s	2In	0.4s	4In*	0.8In	0.4s
注：1、以上参数无法保证适用于任何场合，请务必根据实际需要进行必要的调整。 2、4P、“(3P+N)T”型和“(3P+N)W”型的断路器的Ir4,Tr4打开，按表整定，其余在常规出厂时OFF。 3、带*表示1600壳架的瞬时Ir3为3In。								

9.2.4.3 用户在使用中需对出厂整定值进行更改，允许由专业人员在充分理解本产品后,通过控制器按表4自行设定。

9.2.4.4 智能控制器必须外接工作电源，电源电压允差±15%，交流50Hz±2%。交流供电时，最好不要直接取自主回路，而取自另一路经交流稳压器后供电，以提高供电可靠性和抗干扰能力。

9.3 维护

9.3.1 应定期维护，清除灰尘，以保持断路器的绝缘水平。

9.3.2 断路器在每次短路分断后，应及时检查断路器是否完好，检查内容包括：

- 灭弧室两整烟痕清除，灭弧壁是否破裂，灭弧珊片烧损是否严重，触头积碳是否过厚，需视情况及时清洁更换。
- 各连接部件是否松动。

9.4 常见故障及排除方法

序号	故障现象	产生原因	排除方法
1	断路器不能合闸	●欠压脱扣器无电源电压，未接通。 ●智能控制器动作后，控制器面板上部的红色按钮没有复位。 ●操作机构未储能。 ●抽屉式本体未处于“连接”或“试验”位置 ●“断开位置钥匙锁”处于锁闭状态	●检查线路，接通欠压脱扣器电源。 ●按下复位按钮。 ●手动或电动使机构储能 ●用摇手柄将断路器本体摇至“连接”或“试验”位置。 ●用专用钥匙打开钥匙锁。
2	断路器不能电动储能	●电动操作机构电源未接通。 ●电源容量不够	●检查线路，接通电源。 ●检查操作电压应大于85%Ue。
3	闭合电磁铁不能使断路器合闸	●无电源电压。 ●电源容量不够	●检查线路，接通电源。 ●检查操作电压应大于85%Ue。
4	分励脱扣器不能使断路器断开	●无电源电压。 ●电源容量不够	●检查线路，接通电源。 ●检查操作电压应大于70%Ue。
5	故障电流均超过长延时、短延时、瞬时整定值，只出现瞬时动作，无短延时、长延时动作。	●长延时、短延时、瞬时整定值设定不合理，整定在同一电流值范围。	●按Ir1<Ir2<Ir3的原则及考虑其动作范围，重新设定。
6	断路器频繁跳闸	●现场过负荷运行引起过载保护跳闸，由于过载热记忆功能未能及时断电清除，又重新合闸。	●控制器断电一次，或30min后再合闸断路器
7	抽屉式断路器摇手柄不能插入断路器	●抽屉式导轨或断路器本体没有完全推进去	●把导轨或断路器本体推到底
8	抽屉式断路器本体在断开位置时不能抽出断路器	●摇手柄未拔出。 ●断路器没有完全到达“分离”位置。	●拔出摇手柄。 ●将断路器完全摇到“分离”位置。

注：1) 用户务必确认对本产品技术资料已经有详细了解，并根据断路器将来的使用场合，按订货规范表订货。
2) 如用户选用控制器可增选附加功能，需另行增加费用。
3) 用户如有超出本规范表的要求，请与本公司协商解决。
(请在□内打√或填上数字)

A1-40